


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Adapto	
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 230	
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 16	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

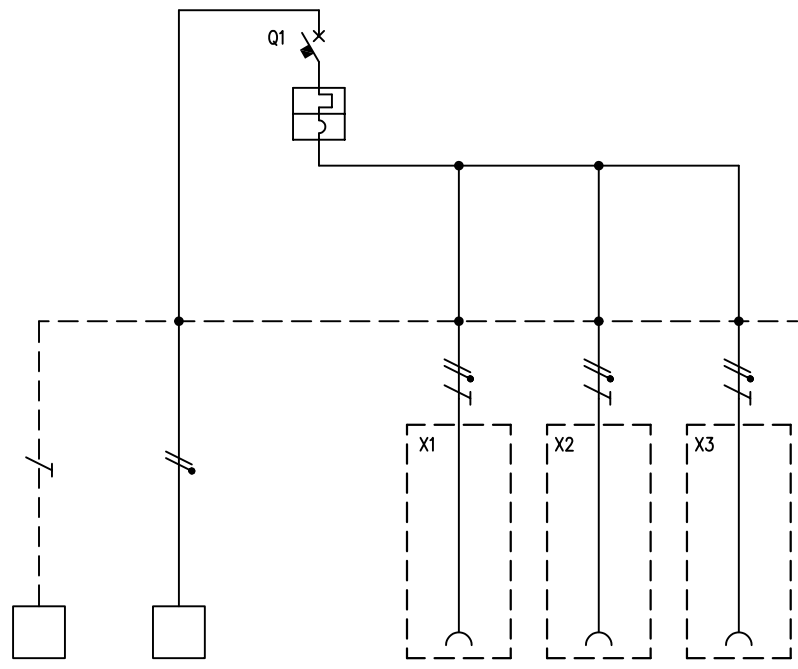

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			230									
	In (A)			16									
	N°POLI			2									
	INTERVENTO			Curva "C"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P30						
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16						
	N.POLI				2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
CODICE SCAME					412.1663	412.1663	570.4081						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	2x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													