


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO ADAPTO	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66



CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT/Diff	MT/Diff	MT/Diff							
	Un (V)			230	230	230							
	In (A)			16	16	16							
	N°POLI			1P+N	1P+N	1P+N							
	INTERVENTO			"C" + "AC"	"C" + "AC"	"C" + "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30	30	30							
PRESE A SPINA	TIPO			IEC 309	IEC 309	IEC 309							
	Un (V)			200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)			16	16	16							
	N°POLI			2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h							
	CODICE SCAME			418.1663	418.1663	418.1663							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	2x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI													

DATA 13/04/2016
 DISEG. C.Romelli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

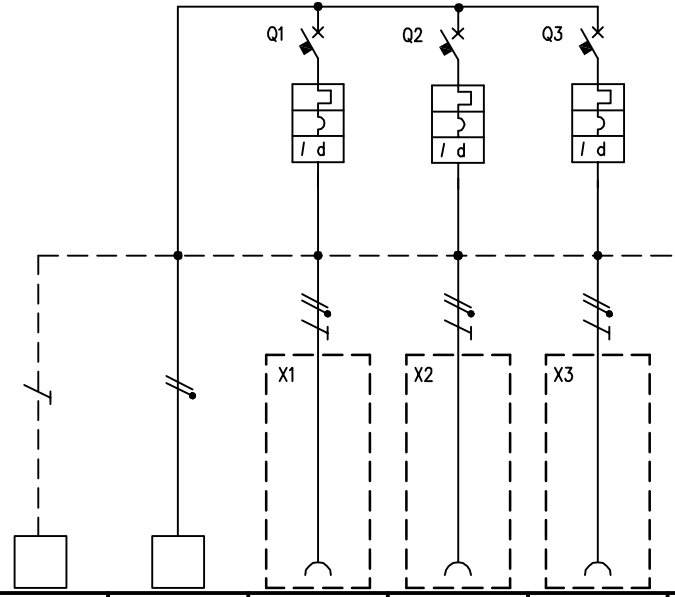

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

625.3506-728

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.
------	----------	------	-------	-------