TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Transformer

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 6

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

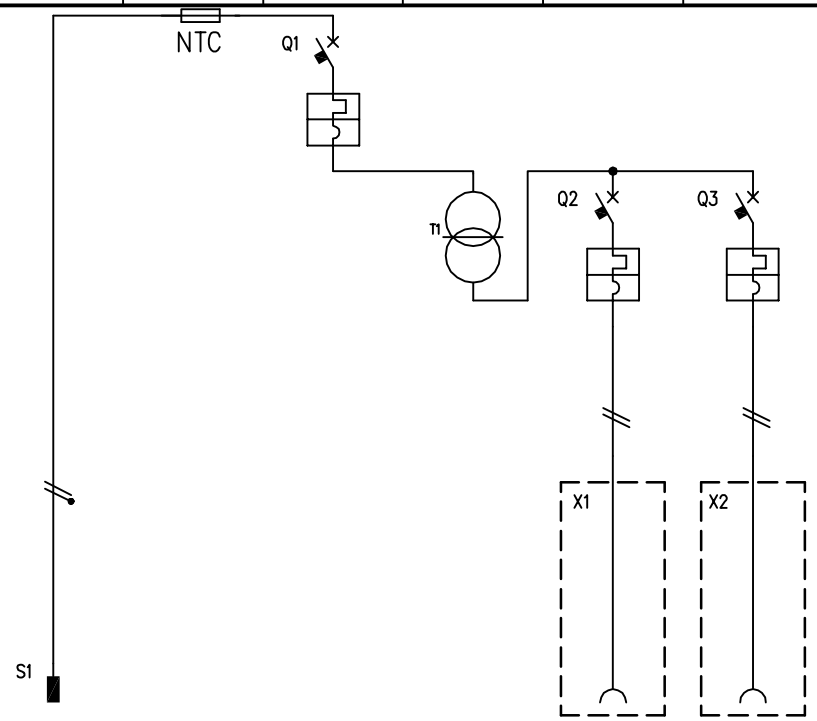

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Resistore NTC 10ohm				
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		MT	MT
	Un (V)			230		230	230
	In (A)			8		32	32
	N°POLI			2		1P	1P
	INTERVENTO			Curva "D"		Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)						
	Idn (mA)						
	.						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante				IEC 309	IEC 309
	Un (V)	200-250				20 - 24	20 - 24
	In (A)	16				32	32
	N.POLI	2P+T				2P	2P
	CONFIGURAZIONE	6h					
	CODICE SCAME	218.1633				435.3215/R	435.3215/R
	.						
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)						
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N		L,N		L,N	L,N
	SEZ. (mmq)			1,5		4	4
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 2x1,5mmq 1,5mt			Trafo 230-24V 1500VA		

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	08/01/2015
				DISEG.	L.Camilli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.012

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE