


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP44

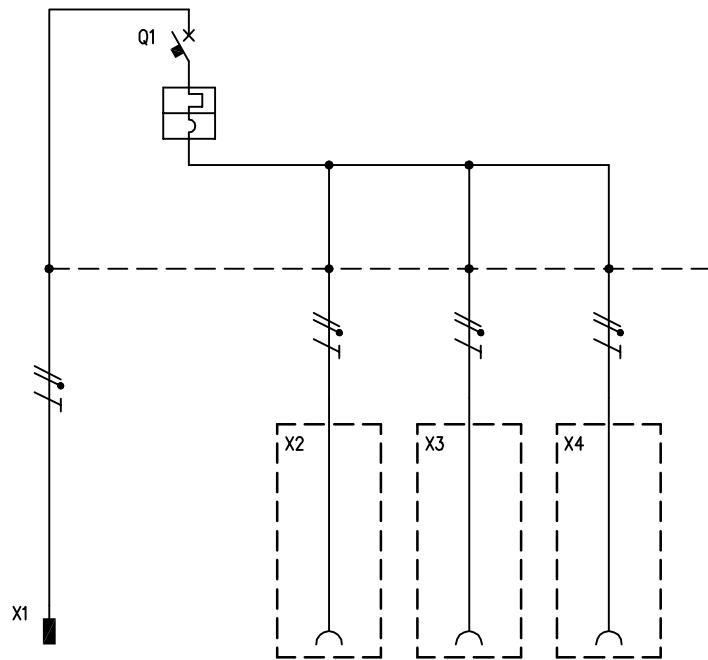

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		230										
	In (A)		16										
	N°POLI		2P										
	INTERVENTO		Curva "C"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		P40	P40	P40							
	Un (V)	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)	16		16	16	16							
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h											
	CODICE SCAME	213.1633		570.4051	570.4051	570.4051							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Cavo											
		H07RN-F 3x2,5 L=1,5mt											