


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block3

TENSIONE NOMINALE (V)
V_n = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
I_n = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
f_n = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

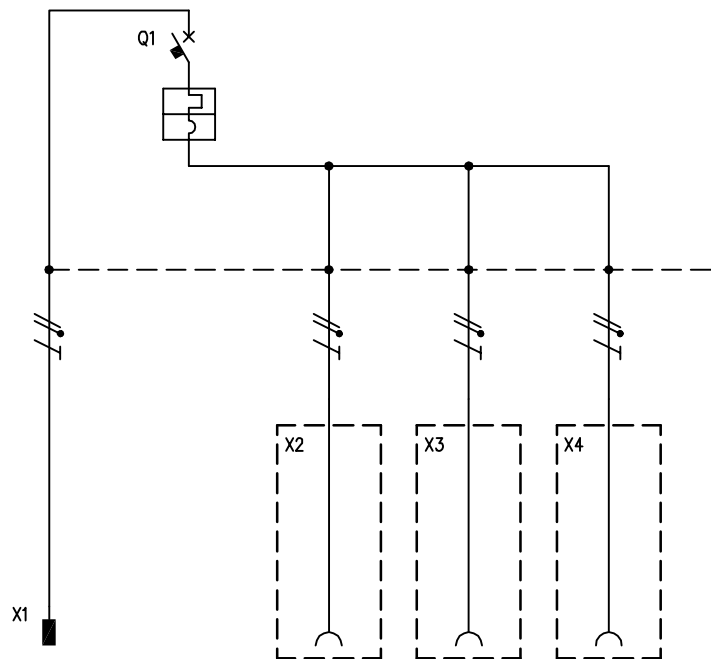

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		230										
	In (A)		16										
	N°POLI		2P										
	INTERVENTO		Curva "C"										
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	Unel							
	Un (V)	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)	16		16	16	16							
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h							
CODICE SCAME		213.1633		413.1663	413.1663	570.4081							
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI	Cavo	H07RN-F 3x2,5											
	L=	1,5mt											

DATA 13/01/2012
DISEG. F.Verzeroli
VISTO Gozzini
APPR. Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.3000-056

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA