TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

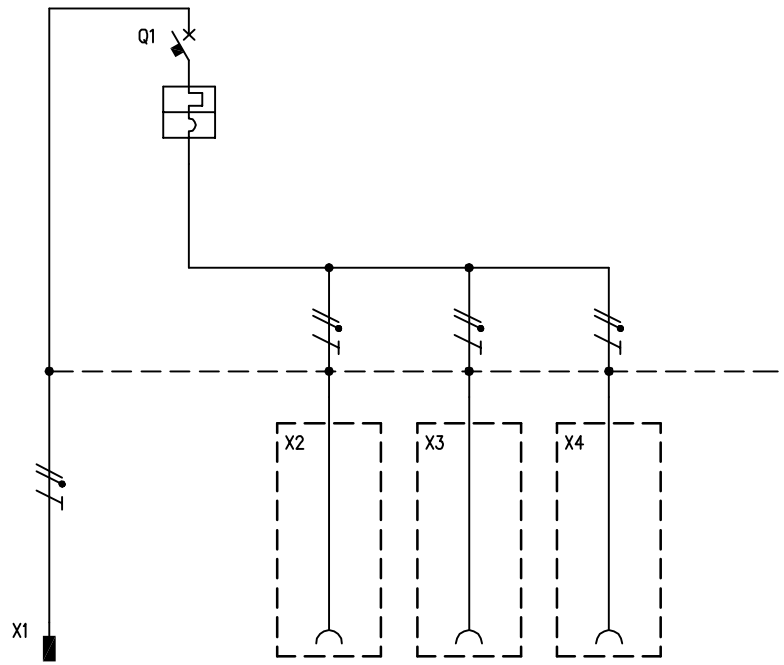

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		230										
	In (A)		16										
	N°POLI		2										
	INTERVENTO		Curva "C"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309	IEC 309							
	Un (V)	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)	16		16	16	16							
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h											
	CODICE SCAME	213.1633		413.1663	413.1663	413.1663							
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 3x2,5mmq 1,5mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	13/01/2013
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.3000-062

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE