


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP44
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-1 (AS)

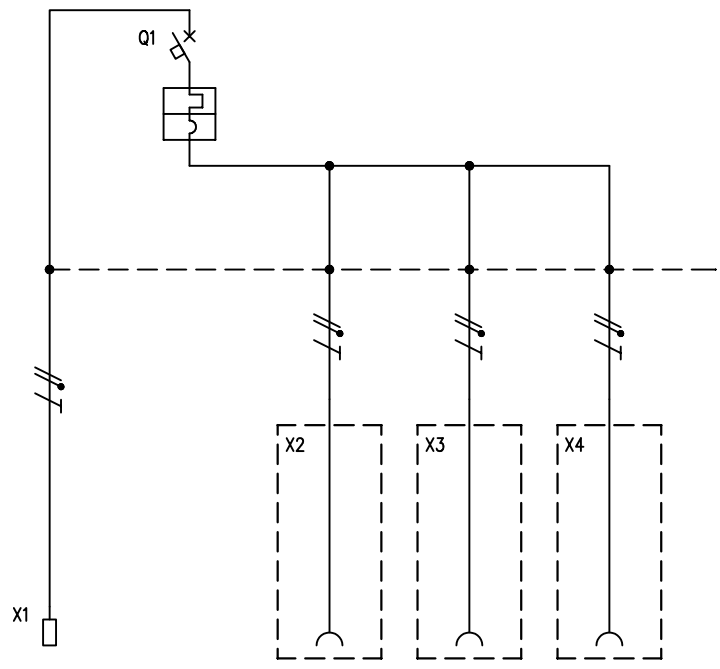

CIRCUITO		1	2	3	4	5								
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT											
	Un (V)		230											
	In (A)		16											
	N°POLI		2P											
	INTERVENTO		Curva "C"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	Standard Francese								
	Un (V)	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250								
	In (A)	16		16	16	16								
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T								
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h								
	CODICE SCAME	213.1633		413.1663	413.1663	570.4091								
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)													
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE								
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5								
COMPONENTI VARI		Cavo												
		H07RN-F 3x2,5 L=1,5mt												