RESUMEN DEL CUADRO
Block3

TENSIÓN NOMINAL (V)
Vn = 230

CORRIENTE NOMINAL (A)
In = 16

FRECUENCIA NOMINAL (Hz)
fn = 50–60

GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO:
IP66

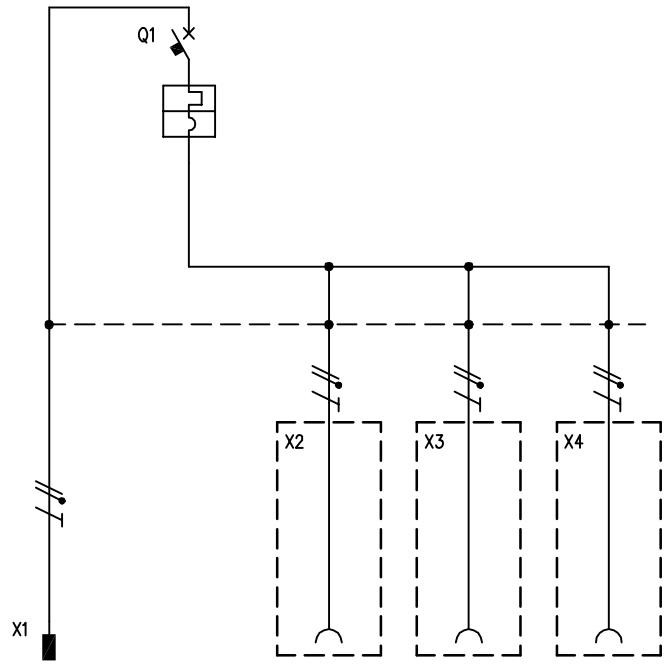

CIRCUITO		1	2	3	4	5
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro				
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT			
	Un (V)		230			
	In (A)		16			
	N°POLI		2			
	INTERVENTO		Curva "C"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)					
	Idn (mA)					
	.					
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)	200 – 250		200 – 250	200 – 250	200 – 250
	In (A)	16		16	16	16
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h				
	CODICE SCAME	218.1633		418.1663	418.1663	418.1663
	.					
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)					
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N	L,N
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN–F 3x2,5mmq 1,5mt				

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	17/01/2012
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.3500–062

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE