


| | |
|--|--|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 3 | |
| TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400 | |
| CORRENTE NOMINALE (A) In = 16 | |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60 | |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66 | |

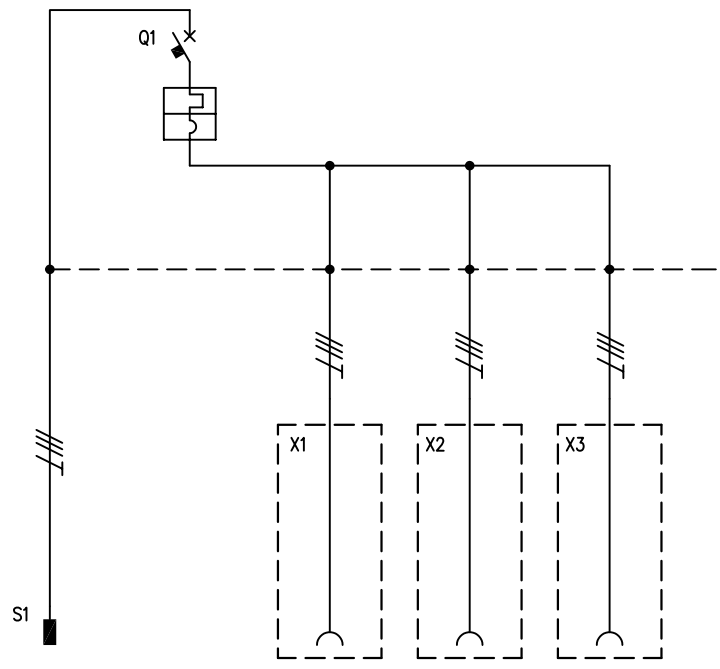

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Alimentazione Quadro | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | MT | | | | | | | | | | |
| | Un (V) | | 400 | | | | | | | | | | |
| | In (A) | | 16 | | | | | | | | | | |
| | N°POLI | | 3P | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | Curva "C" | | | | | | | | | | |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Spina mobile | | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | | | | | | | |
| | Un (V) | 380 - 415 | | 380 - 415 | 380 - 415 | 380 - 415 | | | | | | | |
| | In (A) | 16 | | 16 | 16 | 16 | | | | | | | |
| | N.POLI | 3P+T | | 3P+T | 3P+T | 3P+T | | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE | 6h | | 6h | 6h | 6h | | | | | | | |
| CODICE SCAME | | 218.1636RV | | 418.1666 | 418.1666 | 418.1666 | | | | | | | |
| MORSETTI | | N°SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | | | | | | | |
| | SEZ. (mmq) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | |
| COMPONENTI VARI | Cavo | H07RN-F 4x2,5 | | | | | | | | | | | |
| | | L=1,5mt | | | | | | | | | | | |