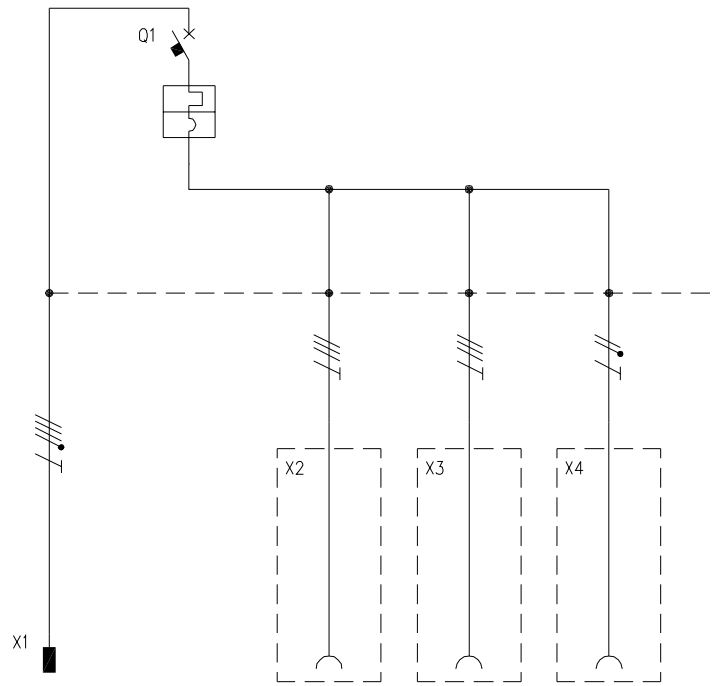

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		400										
	In (A)		16										
	N°POLI		4										
	INTERVENTO		Curva "C"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309							
	Un (V)	346 – 415		380 – 415	380 – 415	200 – 250							
	In (A)	32		32	16	16							
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	3P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h							
	CODICE SCAME	216.3237		417.3266	417.1666	417.1663							
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE							
	SEZ. (mmq)	4	2,5	4	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		1,5 mt di cavo H07RN-F 5x2,5											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	11/03/2006
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32564

630.3500-324

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE