


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

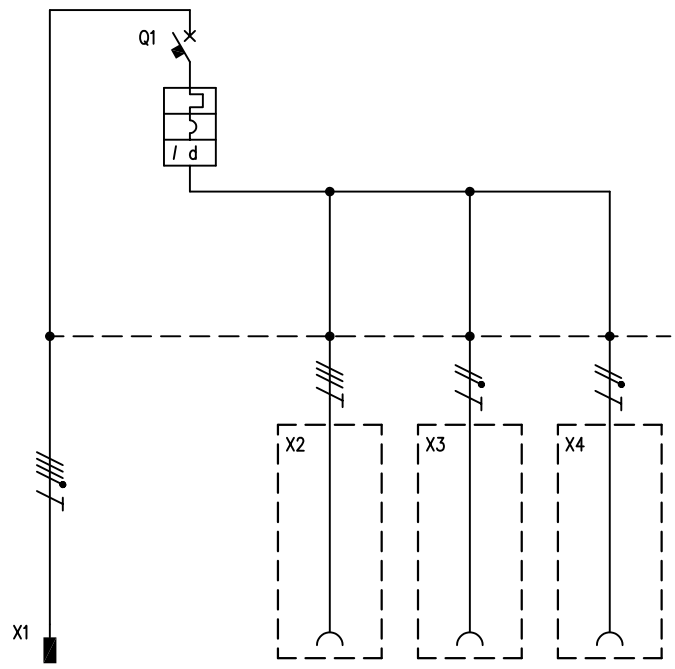

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT-diff										
	Un (V)		400										
	In (A)		16										
	N°POLI		4										
	INTERVENTO		"C + AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)		30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309	Serie Domoplus							
	Un (V)	346 - 415		380 - 415	200 - 250	200 - 250							
	In (A)	16		16	16	16							
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h							
	CODICE SCAME	216.1637RV		418.1666	418.1663	570.6403							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F											
		5x2,5mmq 1,5mt					Bivalente						