TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

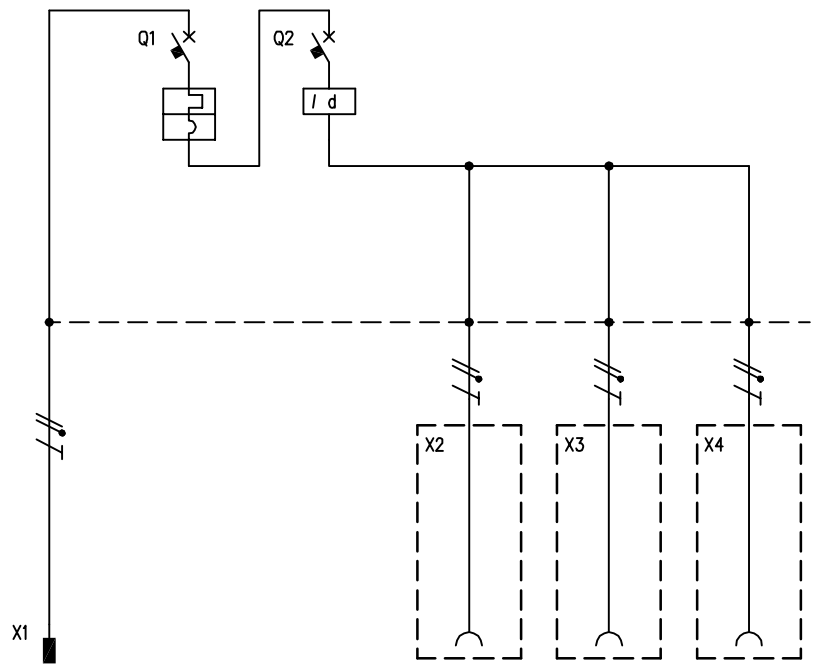

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff			
	Un (V)		230	230			
	In (A)		16	25			
	N°POLI		2	2			
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)						
	Idn (mA)			30			
	.						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)	200 - 250			200 - 250	200 - 250	200 - 250
	In (A)	16			16	16	16
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					
	CODICE SCAME	218.1633			418.1663	418.1663	418.1663
	.						
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)						
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 3x2,5mmq 1,5mt					

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	22/07/2015
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP35012_001

630.3506-062

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE