


**TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block 3**

| |
|---|
| TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 230 |
| CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 16 |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60 |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66 |

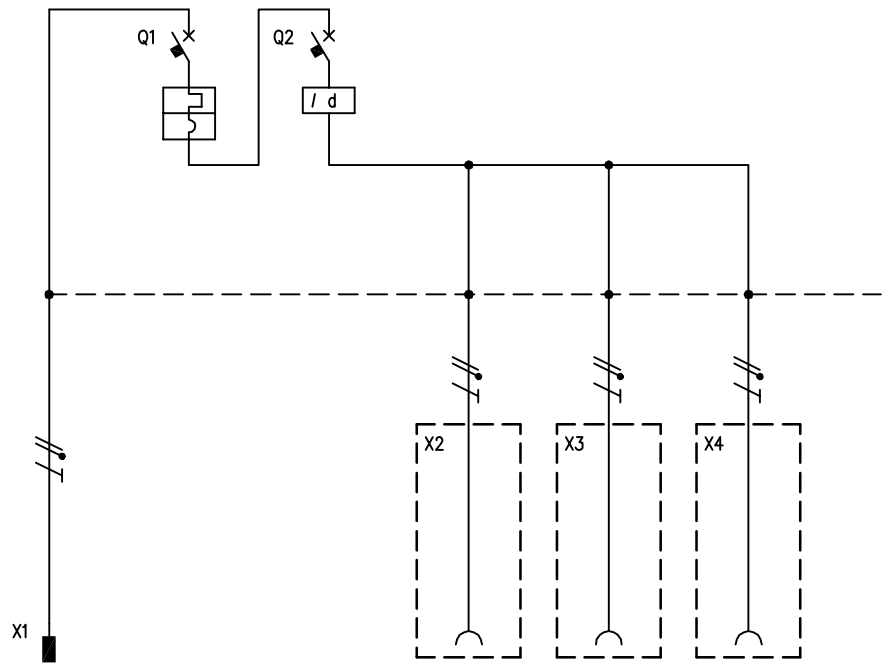

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Alimentazione Quadro | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | MT | Diff | | | | | | | | | |
| | Un (V) | | 230 | 230 | | | | | | | | | |
| | In (A) | | 16 | 25 | | | | | | | | | |
| | N°POLI | | 1P+N | 2 | | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | Curva "C" | Tipo "AC" | | | | | | | | | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) Idn (mA) | | | | 30 | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Spina volante | | | IEC 309 | IEC 309 | Serie Domoplus | | | | | | |
| | Un (V) | 200 - 250 | | | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | | | | | | |
| | In (A) | 16 | | | 16 | 16 | 16 | | | | | | |
| | N.POLI | 2P+T | | | 2P+T | 2P+T | 2P+T | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE CODICE SCAME | 6h 218.1633 | | | 6h 418.1663 | 6h 418.1663 | 6h 570.6405 | | | | | | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | L,N,PE | L,N | L,N | L,N | L,N | L,N | | | | | | |
| | SEZ. (mmq) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | |
| COMPONENTI VARI | | Cavo H07RN-F 3x2,5mmq 1,5mt | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pluristandard | | | | | | |