TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

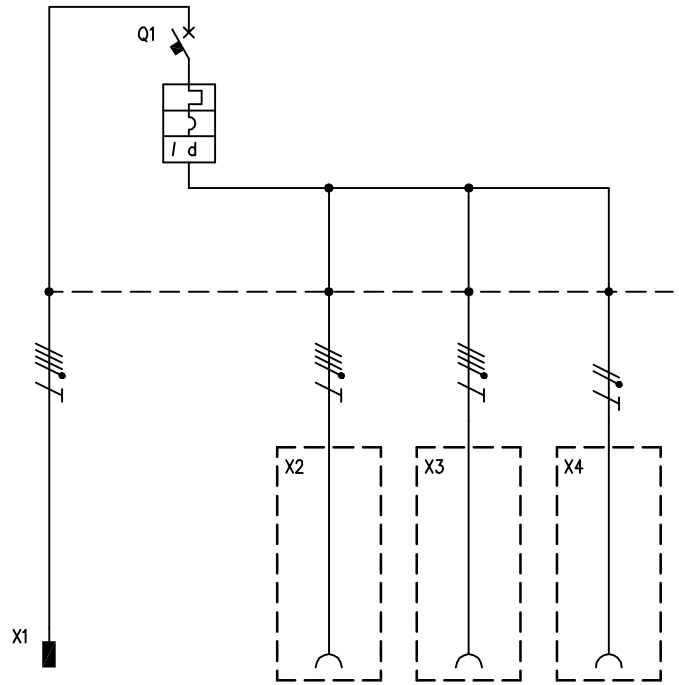

CIRCUITO		1	2	3	4	5
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro				
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT/Diff			
	Un (V)		400			
	In (A)		16			
	N°POLI		4			
	INTERVENTO		"C"+"AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)					
	Idn (mA)		30			
	.					
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)	346 - 415		346 - 415	346 - 415	200 - 250
	In (A)	32		32	16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h
	CODICE SCAME	218.3237		418.3267	418.1667	418.1663
	.					
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)					
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x2,5 L=1,5mt				

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	03/11/2015
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.3506-325

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE