TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block 4

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

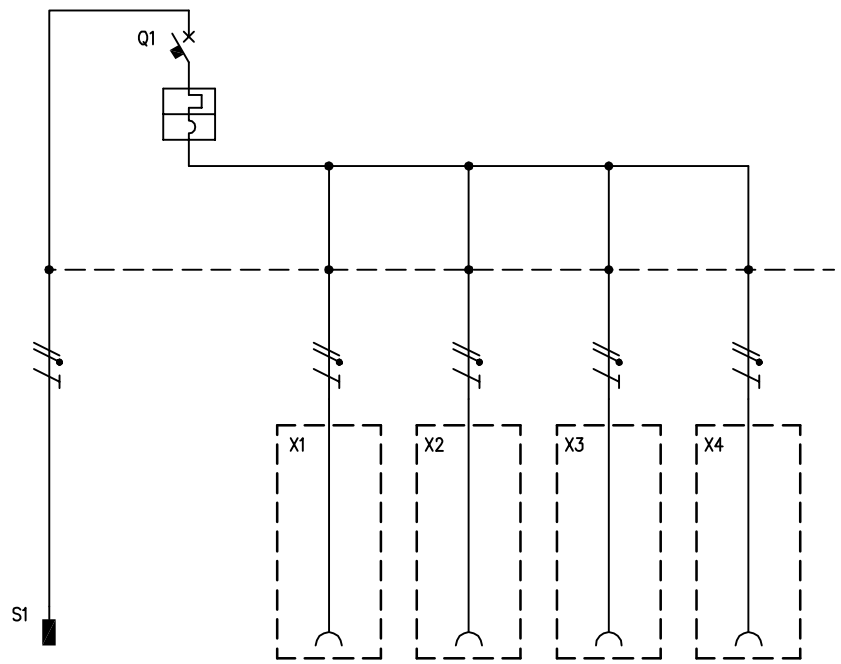

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT				
	Un (V)		230				
	In (A)		16				
	N°POLI		2P				
	INTERVENTO		Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)						
	Idn (mA)						
	.						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		P40	P40	P40	P40
	Un (V)	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250
	In (A)	16		16	16	16	16
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					
	CODICE SCAME	213.1633		570.4051	570.4051	570.4051	570.4051
	.						
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)						
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 3x2,5 L=4mt					

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	01/08/2019
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.4000-010

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE