


| | |
|--|------------------------|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 4 | |
| TENSIONE NOMINALE (V) | V _n = 230 |
| CORRENTE NOMINALE (A) | I _n = 16 |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) | f _n = 50-60 |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: | IP44 |
| NORMA DI RIFERIMENTO | EN 60 439-1 (AS) |

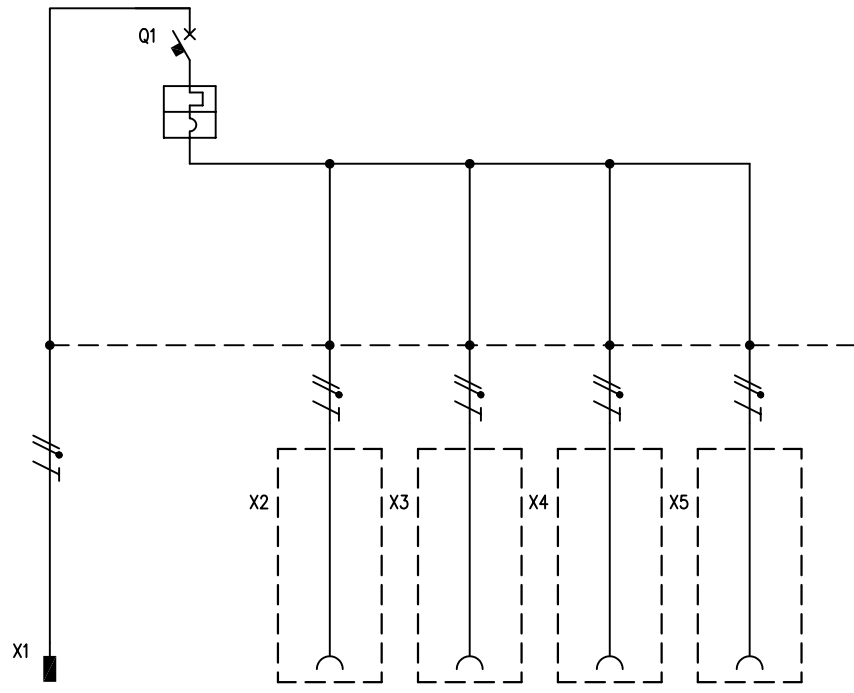

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | MT | | | | | | | | | | |
| | Un (V) | | 230 | | | | | | | | | | |
| | In (A) | | 16 | | | | | | | | | | |
| | N°POLI | | 2 | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | Curva "C" | | | | | | | | | | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | | | | | | | | | |
| CAVI SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Spina Mobile | | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | | | | | | |
| | Un (V) | 200 - 250 | | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | | | | | | |
| | In (A) | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | |
| | N.POLI | 2P+T | | 2P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE | 6h | | 6h | 6h | 6h | 6h | | | | | | |
| | CODICE SCAME | 213.1633 | | 413.1663 | 413.1663 | 413.1663 | 413.1663 | | | | | | |
| CAVI SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | | | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | L,N,PE | L,N | L,N | L,N | L,N | L,N | | | | | | |
| | SEZ. (mmq) | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | |
| COMPONENTI VARI | | Cavo H07RN-F | | | | | | | | | | | |
| | | 3x2,5 4mt | | | | | | | | | | | |