TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block 4

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

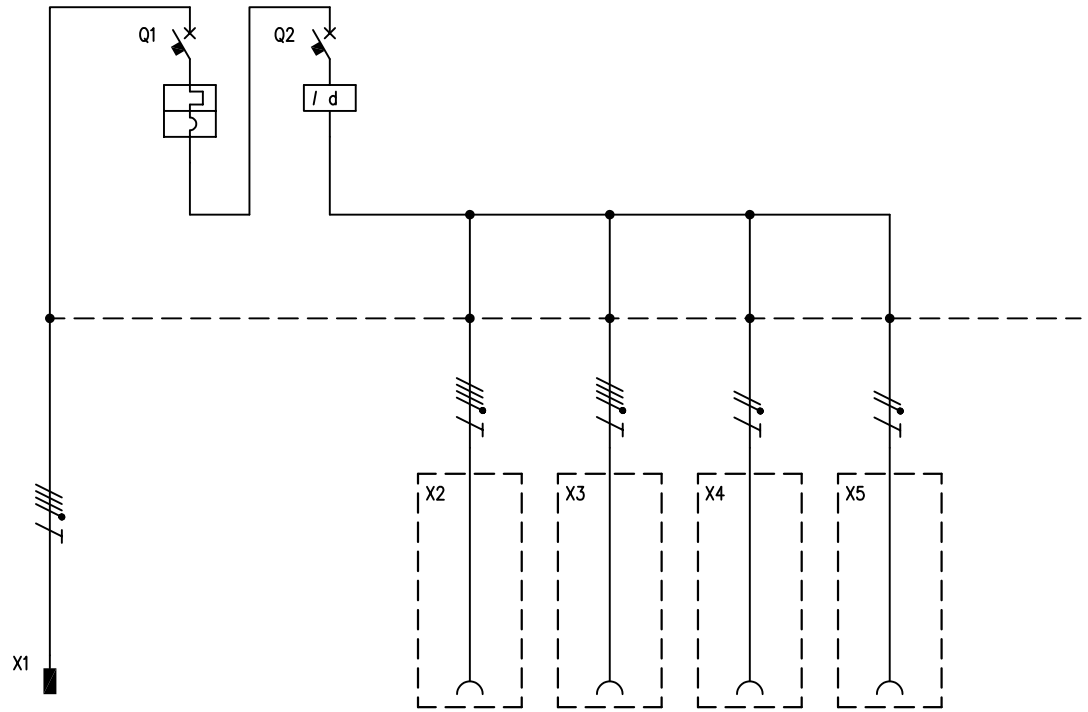

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo"AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	IEC 309			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)	346 – 415			346 – 415	346 – 415	200 – 250	200 – 250					
	In (A)	16			16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	213.1637RV			413.1667	413.1667	413.1663	413.1663					
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		4 mt di cavo H07RN–F 5x2,5											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	04/05/2023
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	F.Verzeroli
				APPR.	F.Verzeroli

SCAME
PARRE – (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.4006–006

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE