TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block4

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

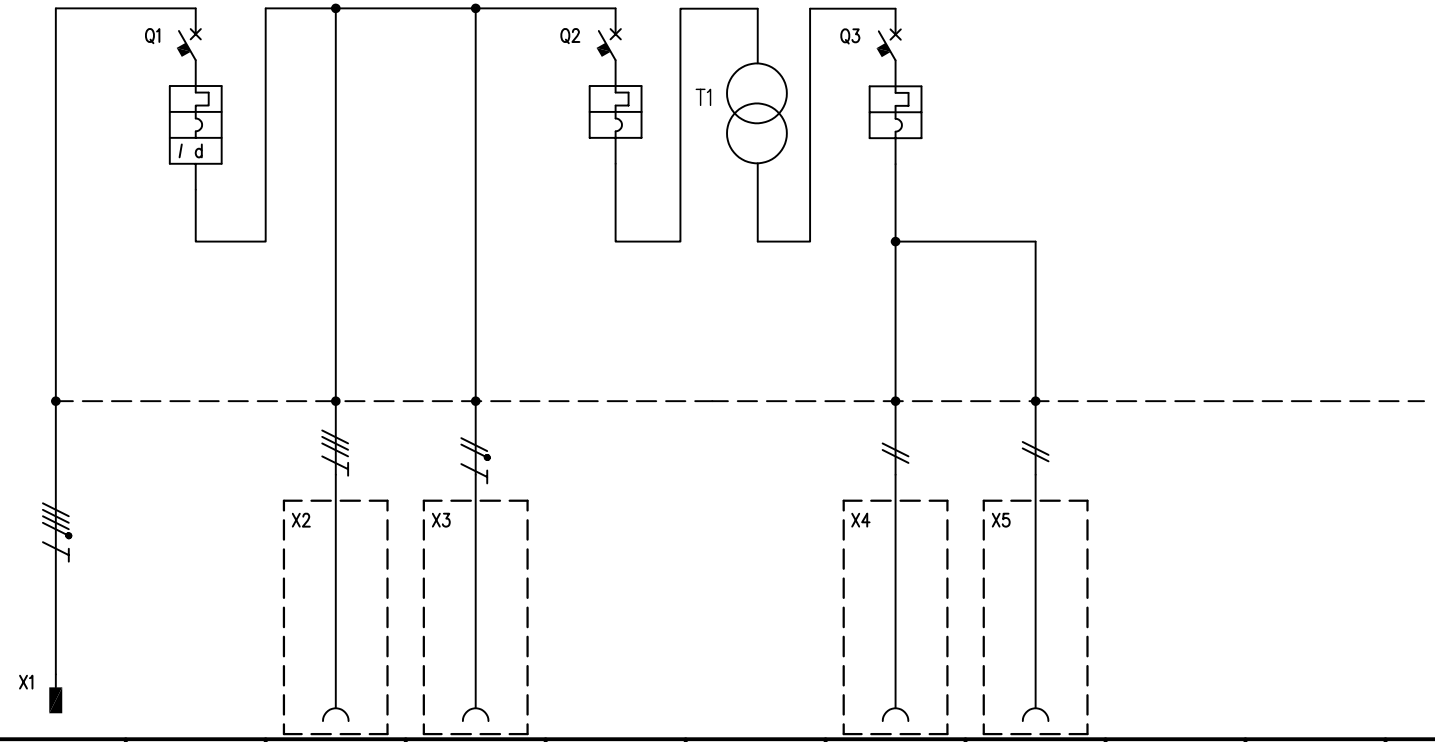

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro					Trasformatore di sicurezza		
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT–Diff			MT		MT	
	Un (V)		400			230		24	
	In (A)		16			2		6	
	N°POLI		4			1P+N		1P+N	
	INTERVENTO		"C+AC"			Curva "C"		Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)								
	Idn (mA)		30						
	.								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309			IEC309	IEC309
	Un (V)	346–415		380–415	200 – 250			20–25	20–25
	In (A)	16		16	16			16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	2P+T			2	2
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h				
	CODICE SCAME	213.1637RV		413.1666	413.1663			430.1615	430.1615
	.								
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N	L2,N	L1,L2	L1,L2
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN–F 5x2,5mmq 4mt					Primario 230V Secondario 24V 150VA		

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	22/03/2022
				DISEG.	T.Chiioni
				VISTO	F.Verzeroli
				APPR.	F.Verzeroli

SCAME
PARRE – (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP500000

630.4009–017

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE