


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4	
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400	
CORRENTE NOMINALE (A) In = 16	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

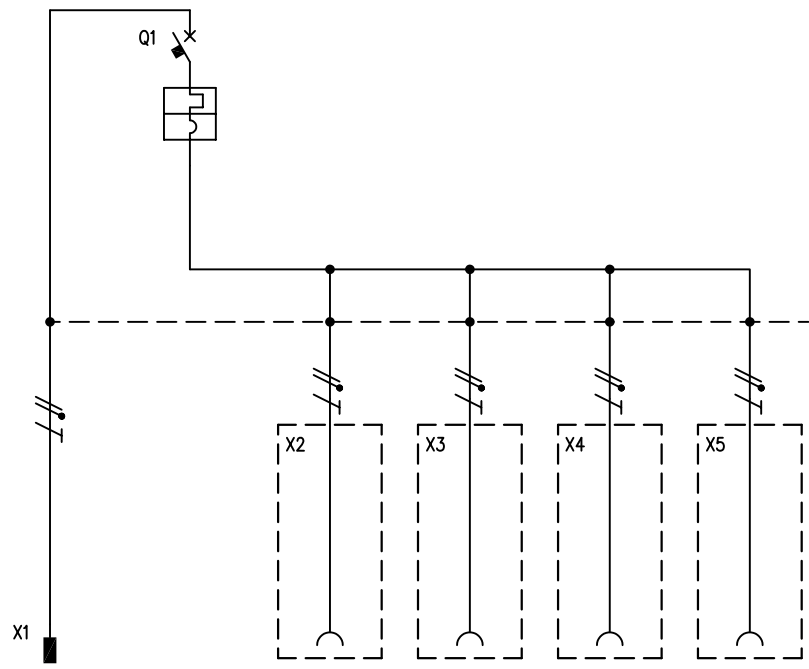

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		230										
	In (A)		16										
	N°POLI		2										
	INTERVENTO		Curva "C"										
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)	16		16	16	16	16						
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME		218.1633		418.1663	418.1663	418.1663	418.1663						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 3x2,5mmq 4mt											