TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block 4

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 32

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

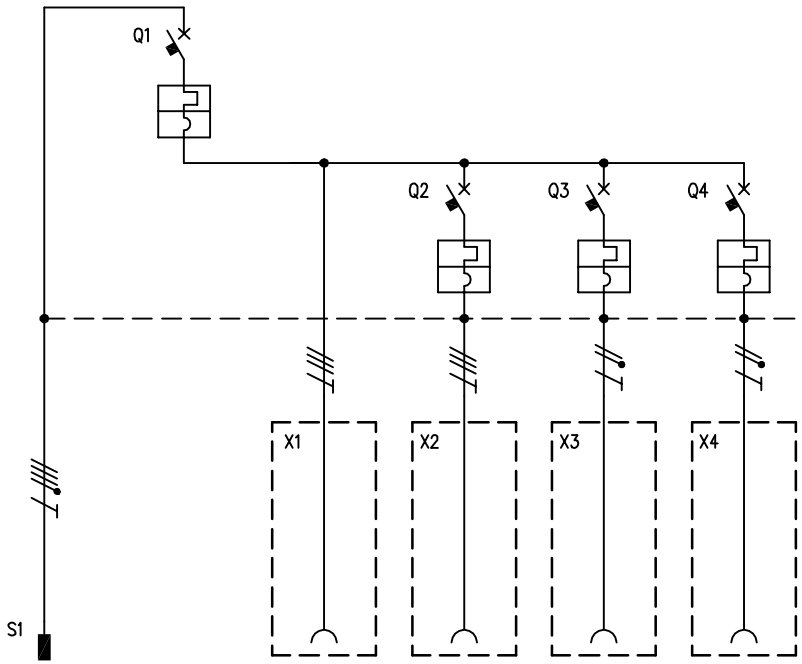

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		MT	MT	MT
	Un (V)		400		400	230	230
	In (A)		32		16	16	16
	N°POLI		4		3	1P	1P
	INTERVENTO		Curva "C"		curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)						
	Idn (mA)						
	.						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)	346 - 415		380 - 415	380-415	200 - 250	200 - 250
	In (A)	32		32	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	218.3237		418.3266	418.1666	418.1663	418.1663
	.						
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)						
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x4mmq 4mt					

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	27/07/2016
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

630.4506-216

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE