


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block3	
TENSIONE NOMINALE (V)	$V_n = 400$
CORRENTE NOMINALE (A)	$I_n = 16$
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	$f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

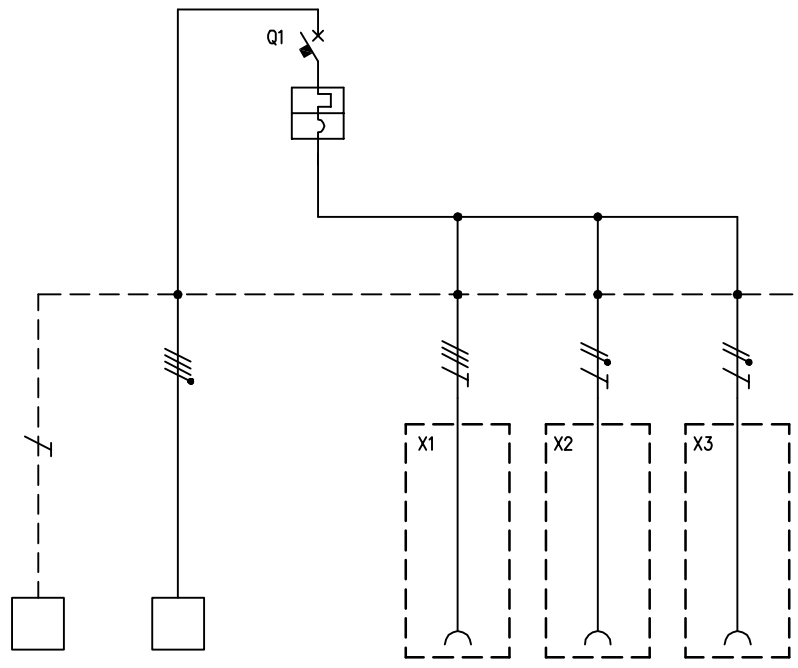

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			4									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P40						
	Un (V)				380 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16						
	N.POLI				3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
	CODICE SCAME				413.1666	413.1663	570.4051						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													