


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO  
Block3

TENSIONE NOMINALE (V)  
 $V_n = 230$

CORRENTE NOMINALE (A)  
 $I_n = 16$

FREQUENZA NOMINALE (Hz)  
 $f_n = 50-60$

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:  
IP44

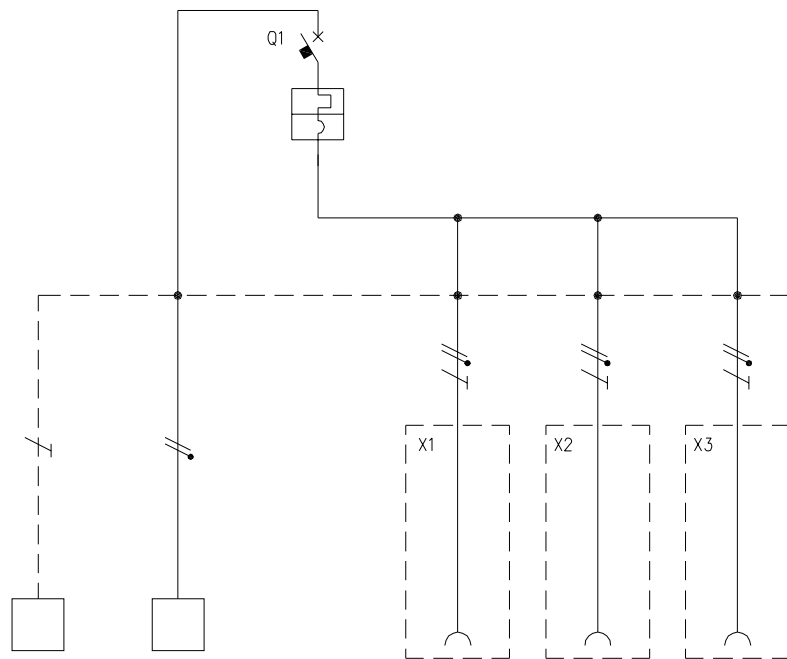

CIRCUITO

DESCRIZIONE COMPONENTI

CIRCUITO	1	2	3	4	5	6							
DESCRIZIONE COMPONENTI	Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		230										
	In (A)		16										
	N°POLI		1P+N										
	INTERVENTO		Curva "C"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO			P40	P40	P40							
	Un (V)			200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)			16	16	16							
	N.POLI			2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE												
CODICE SCAME				570.4051	570.4051	570.4051							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4										
	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
COLLEGAMENTI	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													

DATA	02/08/2019
DISEG.	T.Chigioni
VISTO	G.Gozzini
REV.	MODIFICA
DATA	
FIRMA	
APPR.	G.Gozzini



A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000\_001

632.3000-055