


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block 3

TENSIONE NOMINALE (V)
 $V_n = 400$

CORRENTE NOMINALE (A)
 $I_n = 16$

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
 $f_n = 50-60$

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

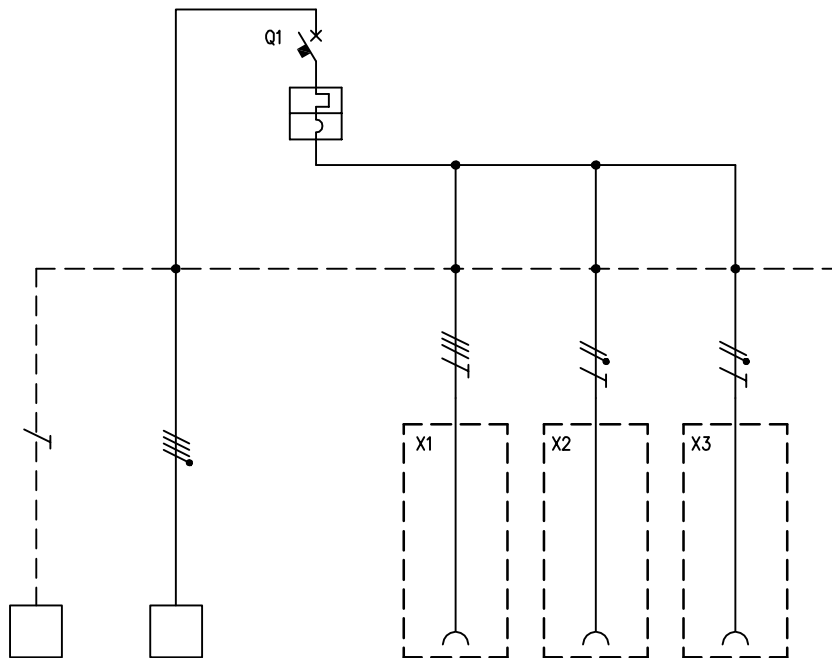

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				380 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16						
	N.POLI				3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
CODICE SCAME					413.1666	413.1663	413.1663						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													