


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block 3

TENSIONE NOMINALE (V)
 $V_n = 400$

CORRENTE NOMINALE (A)
 $I_n = 16$

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
 $f_n = 50-60$

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

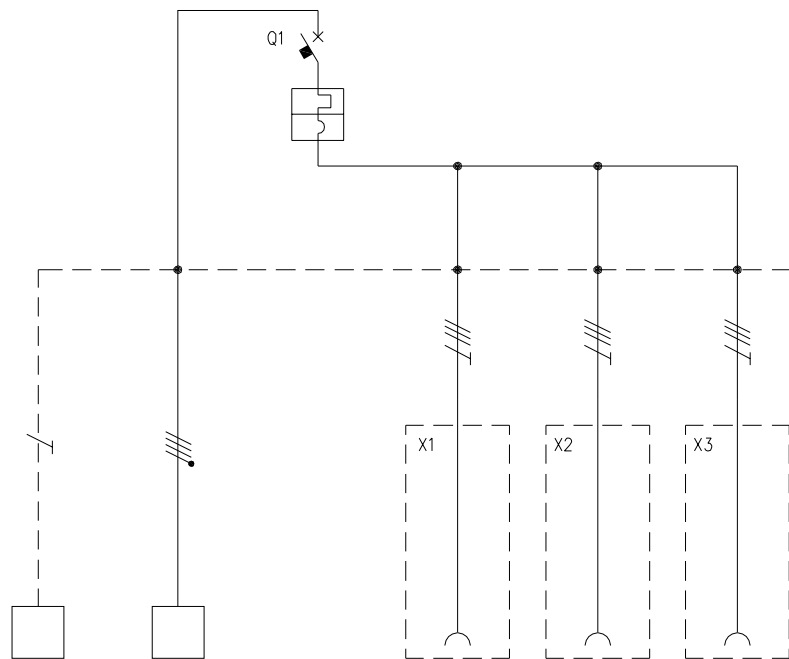

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				380 - 415	380 - 415	380 - 415						
	In (A)				16	16	16						
	N.POLI				3P+T	3P+T	3P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
	CODICE SCAME				413.1666	413.1666	413.1666						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													

DATA	13/02/2019				
DISEG.	C.Romelli				
VISTO	Gozzini				
REVISIONI					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini



A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

632.3000-063