


**TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block 3**

TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44

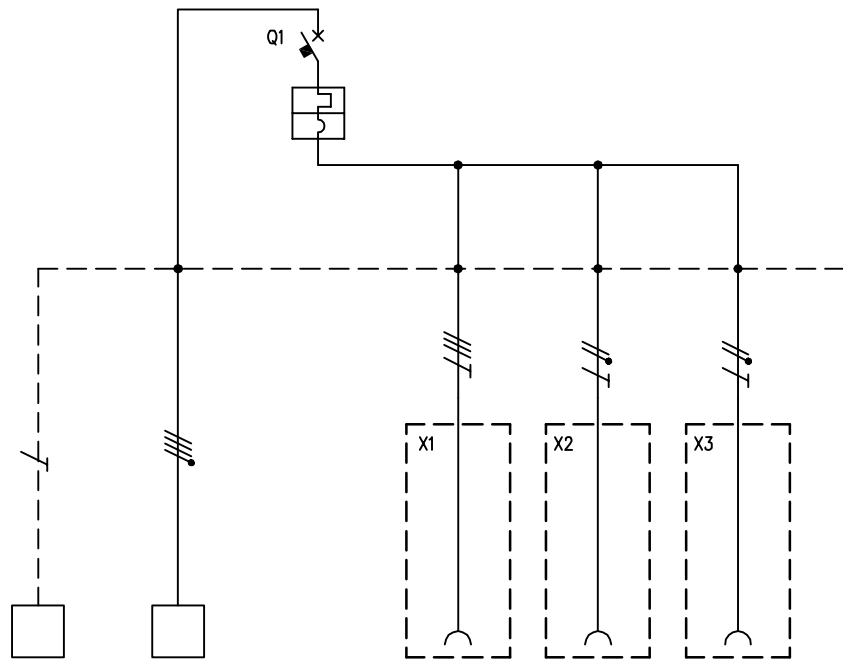

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	P40	P40						
	Un (V)				380 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16						
	N.POLI				3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h								
CODICE SCAME					413.1666	570.4051	570.4051						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													