TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Block 3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

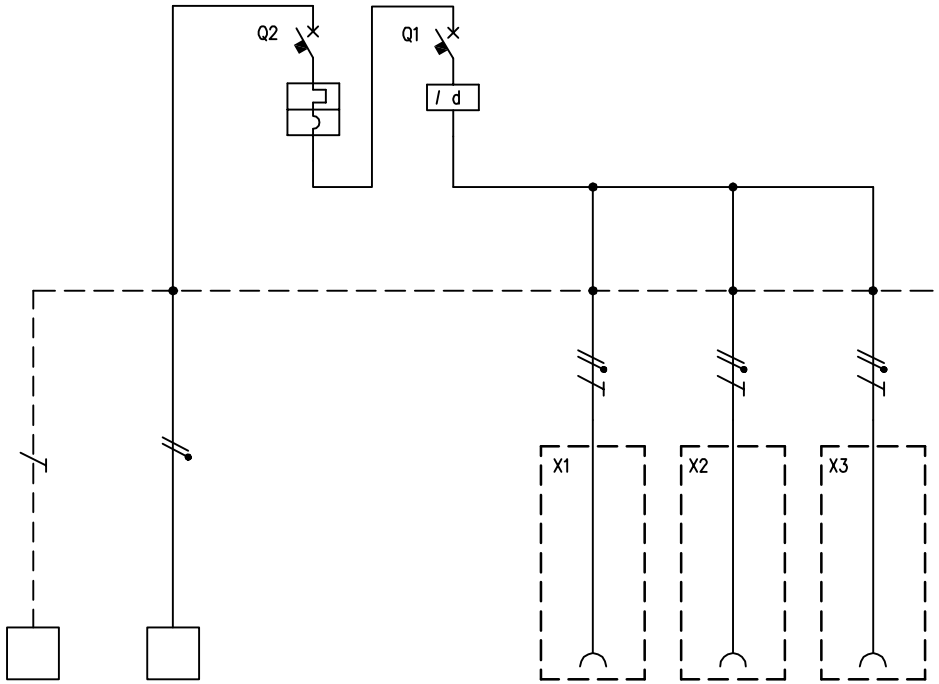

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	230								
	In (A)			16	16								
	N°POLI			1P+N	2P								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
	.												
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	P40					
	Un (V)					200 – 250	200 – 250	200 – 250					
	In (A)					16	16	16					
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE					6h	6h						
	CODICE SCAME					413.1663	413.1663	570.4051					
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	4	2x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	02/08/2019
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

632.3006–054

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE