


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

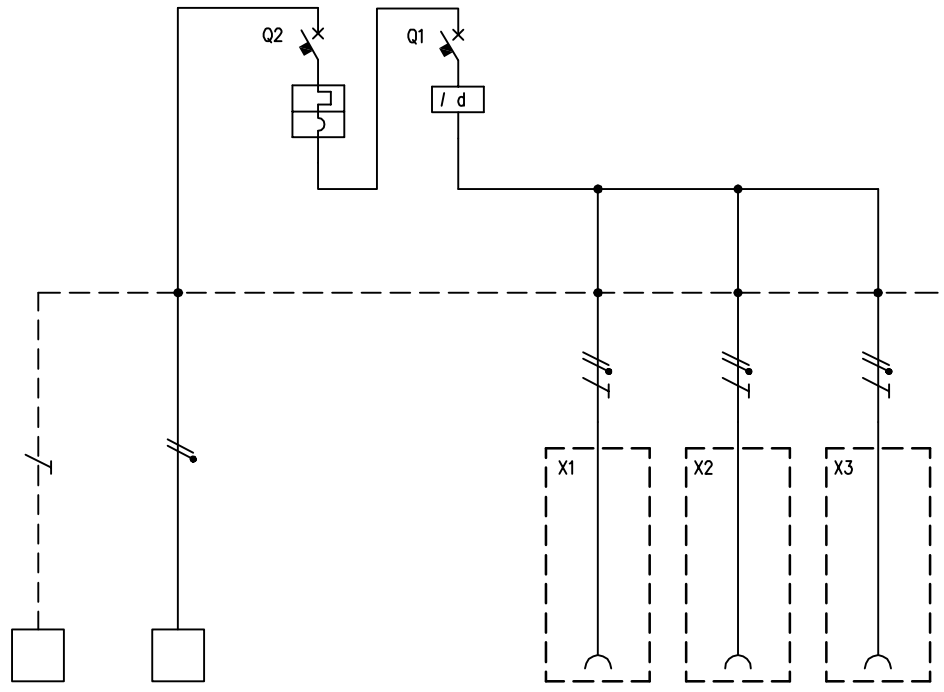

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	230								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			1P+N	2P								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					P40	P40	P40					
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)					16	16	16					
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE												
	CODICE SCAME					570.4051	570.4051	570.4051					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													