


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

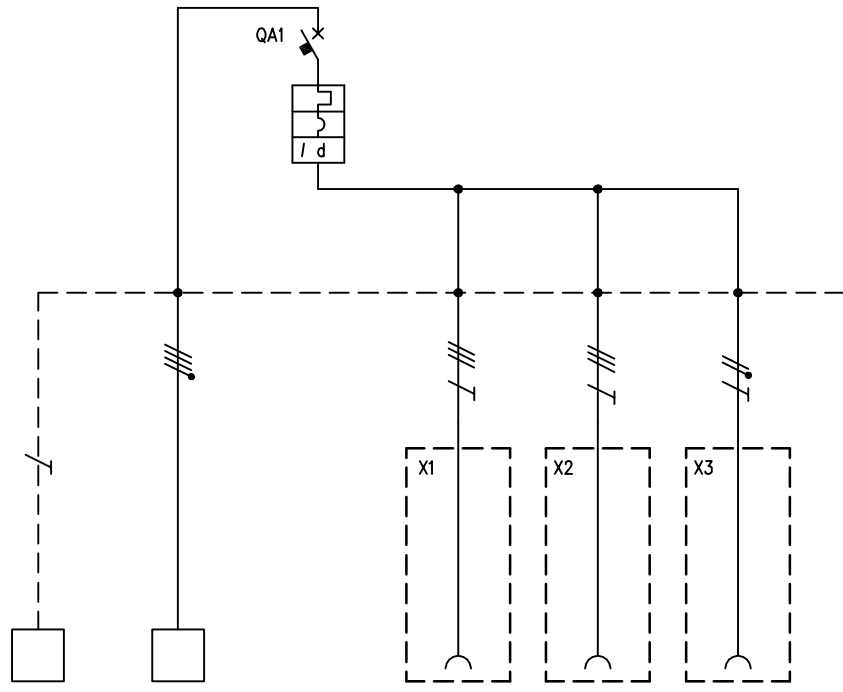

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT-Diff									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			4									
	INTERVENTO			Tipo "C+AC"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				380 - 415	380 - 415	200 - 250						
	In (A)				32	16	16						
	N°POLI				3P+T	3P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
CODICE SCAME					413.3266	413.1666	413.1663						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													