


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Block4

TENSIONE NOMINALE (V)
 $V_n = 400$

CORRENTE NOMINALE (A)
 $I_n = 16$

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
 $f_n = 50-60$

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

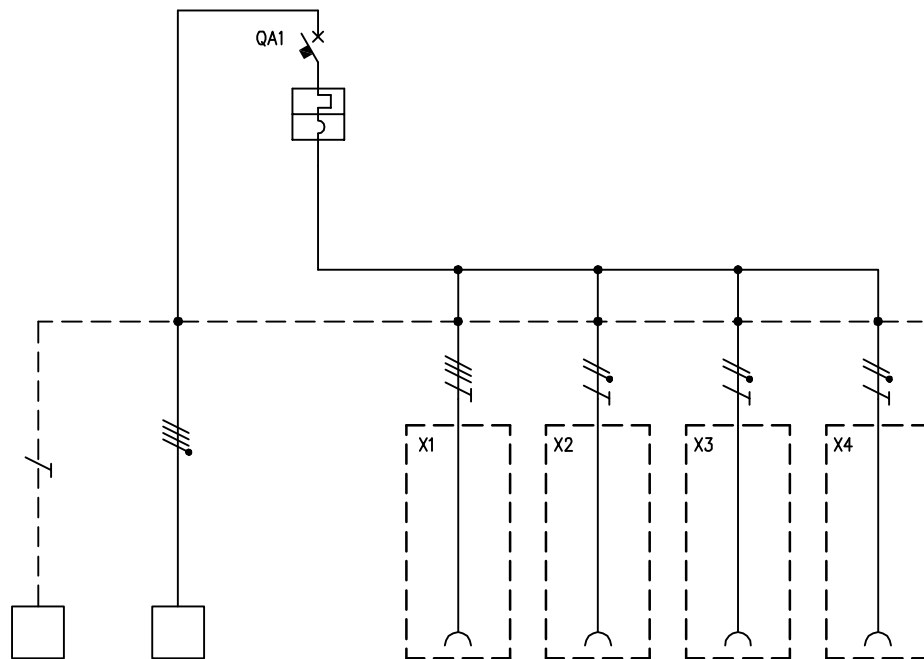

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			4									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P40	P40					
	Un (V)				380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)				16	16	16	16					
	N.POLI				3P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h							
	CODICE SCAME				413.1666	413.1663	570.4051	570.4051					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													