


**TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO  
Block 4**

TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 230$
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44

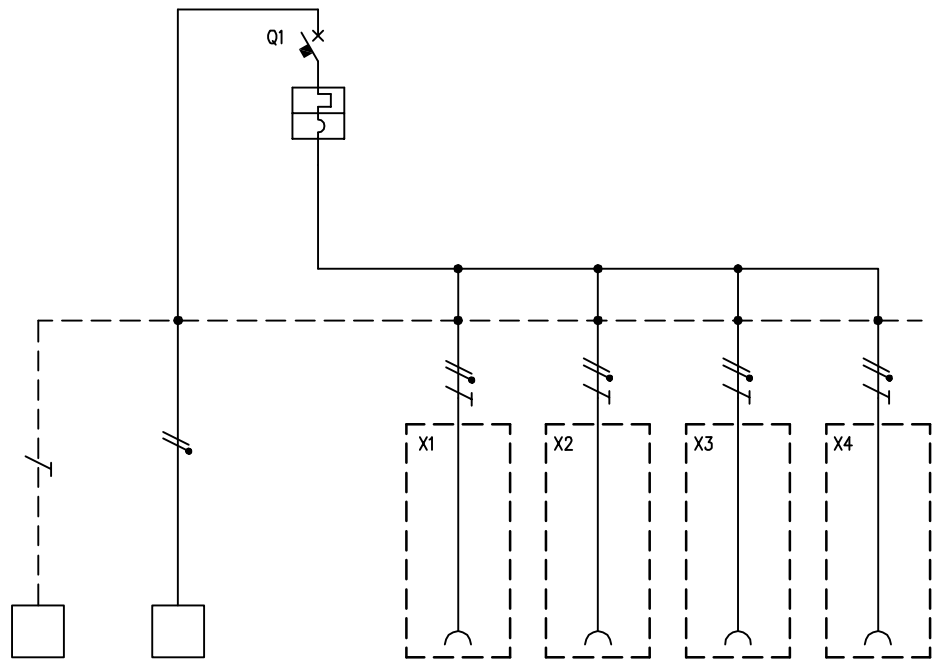

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			1P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P40	P40					
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)				16	16	16	16					
	N.POLI				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h							
CODICE SCAME				413.1663	413.1663	570.4051	570.4051						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													