


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Block 4	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)				380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250					
	In (A)				16	16	16	16					
	N.POLI				3P+T	3P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
CODICE SCAME					413.1666	413.1666	413.1663	413.1663					
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	4	4x4									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													

DATA 05/07/2016
 DISEG. F.Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

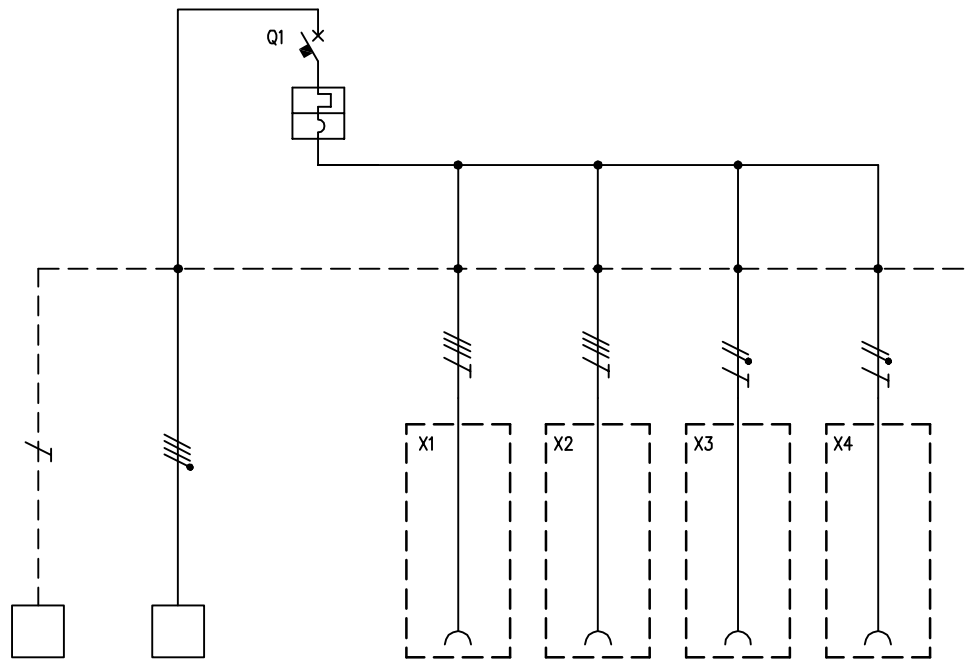

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

632.4000-003

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
------	----------	------	-------