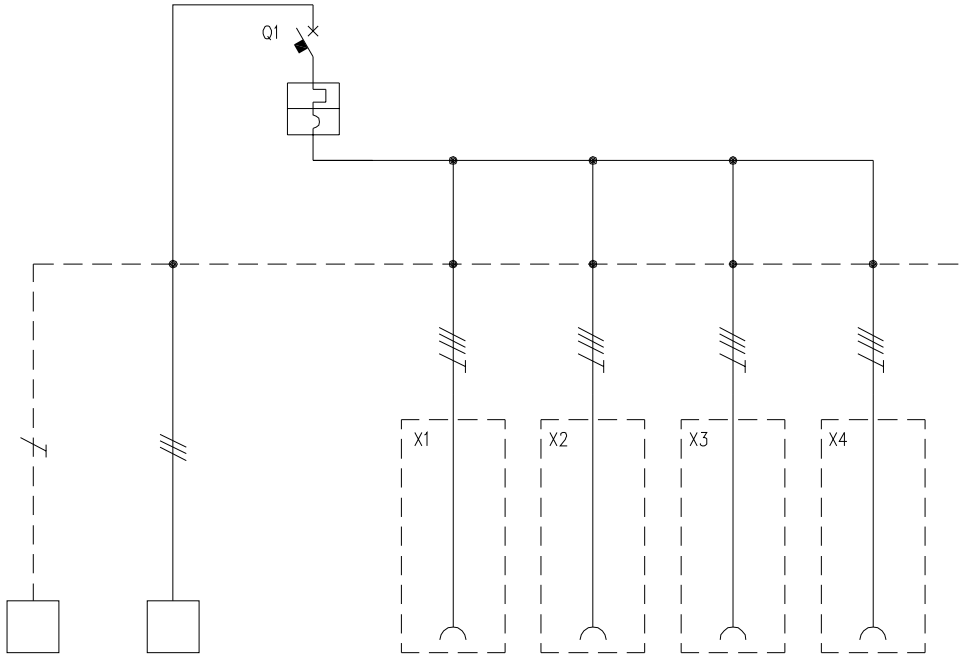

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
	.												
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)				380 – 415	380 – 415	380 – 415	380 – 415					
	In (A)				16	16	16	16					
	N.POLI				3P+T	3P+T	3P+T	3P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME				412.1666	412.1666	412.1666	412.1666					
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	4	3x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	11/03/2006
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32631

632.4000-013

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE