


| |
|---|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 4 |
| TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$ |
| CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$ |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$ |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44 |



| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Terra | Alimentazione Quadro | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT | | | | | | | | | | |
| | Un (V) | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | In (A) | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | N°POLI | | | 3P+N | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | | Curva "C" | | | | | | | | | | |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | | | | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | | | | | | |
| | Un (V) | | | | 346 - 415 | 346 - 415 | 346 - 415 | 200 - 250 | | | | | | |
| | In (A) | | | | 32 | 16 | 16 | 16 | | | | | | |
| | N.POLI | | | | 3P+N+T | 3P+N+T | 3P+N+T | 2P+T | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE | | | | 6h | 6h | 6h | 6h | | | | | | |
| CODICE SCAME | | | | 413.3267 | 413.1667 | 413.1667 | 413.1663 | | | | | | | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | 4 | 4x4 | | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L2,N,PE | | | | | | |
| | SEZ. (mmq) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | |
| COMPONENTI VARI | | | | | | | | | | | | | | |

DATA 05/06/2018
 DISEG. C.Romelli
 VISTO G.Gozzini
 APPR. G.Gozzini

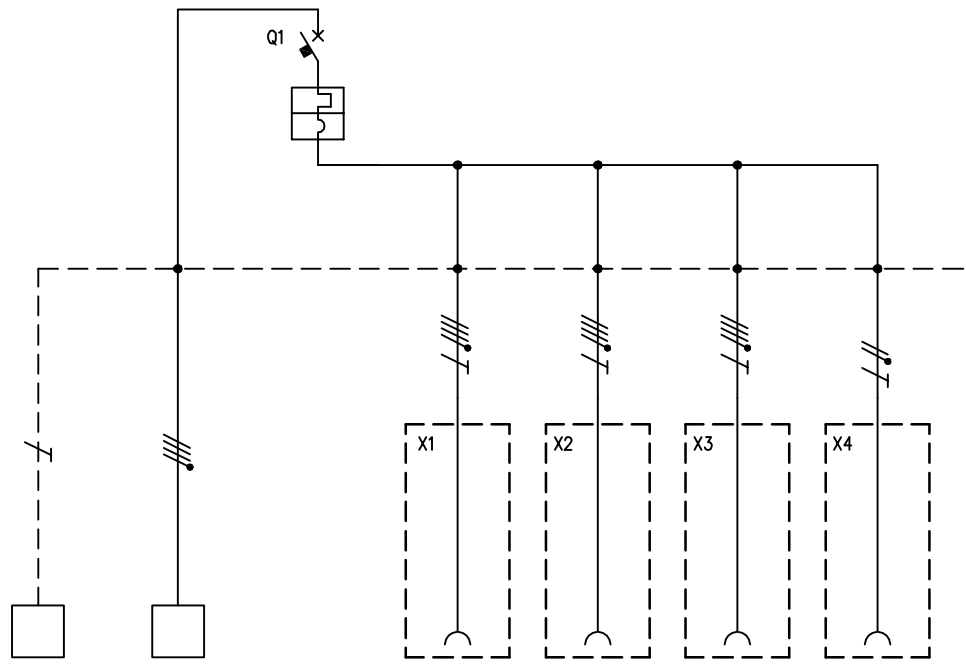

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

632.4000-329

| | | | |
|------|----------|------|-------|
| REV. | MODIFICA | DATA | FIRMA |
|------|----------|------|-------|