


| | |
|--|--|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4 | |
| TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$ | |
| CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$ | |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$ | |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44 | |

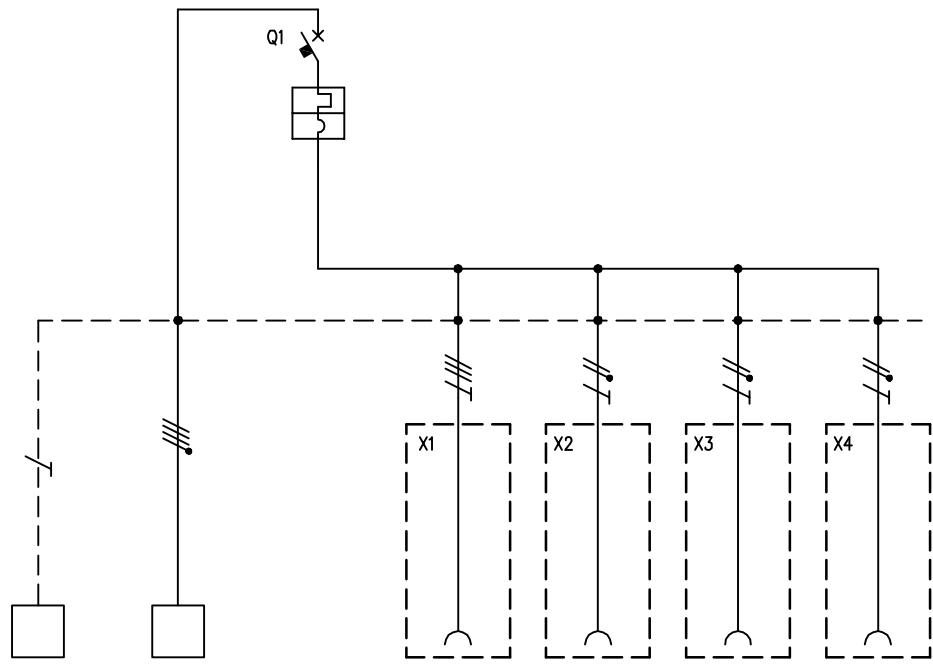

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Terra | Alimentazione Quadro | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT | | | | | | | | | | |
| | Un (V) | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | In (A) | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | N°POLI | | | 3P+N | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | | Curva "C" | | | | | | | | | | |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | | | | IEC 309 | IEC 309 | P40 | P40 | | | | | | |
| | Un (V) | | | | 380 - 415 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | | | | | | |
| | In (A) | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | |
| | N.POLI | | | | 3P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE | | | | 6h | 6h | | | | | | | | |
| CODICE SCAME | | | | | 413.1666 | 413.1663 | 570.4051 | 570.4051 | | | | | | |
| MORSETTI | | N°SEZ. (mmq) | 4 | 4x4 | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | | L1, L2, L3, N, PE | PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE | | | | | |
| | | SEZ. (mmq) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | |
| COMPONENTI VARI | | | | | | | | | | | | | | |