


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO <b>Block4</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP54

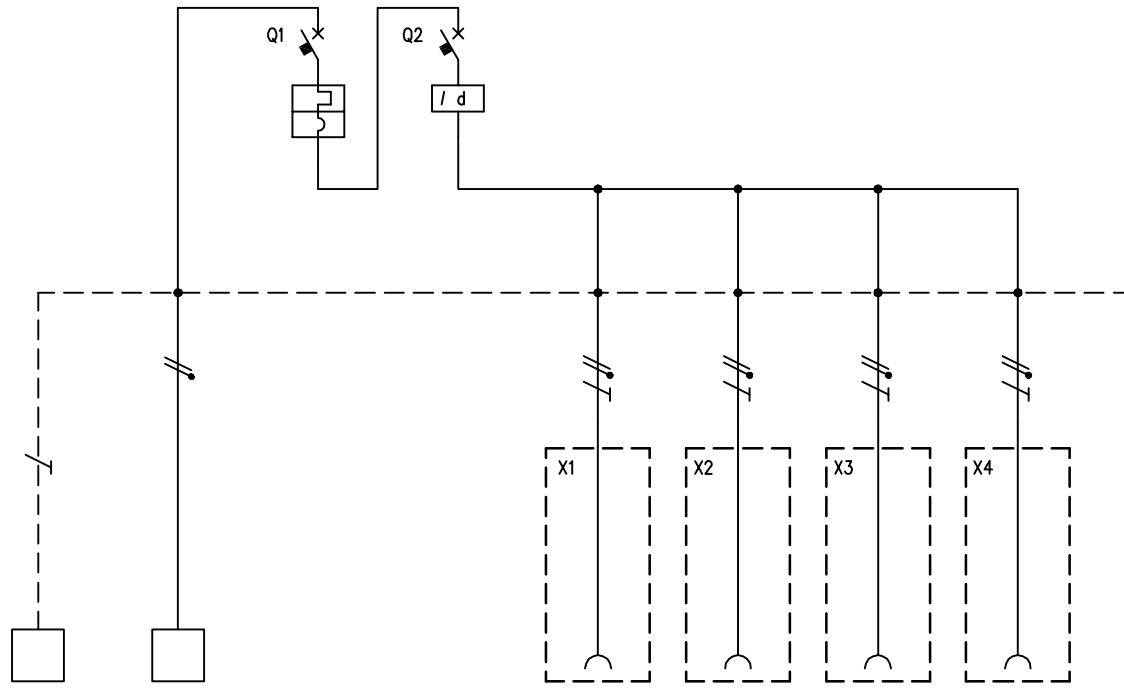

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	230								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			1P+N	2								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					P40	P40	P40	P40				
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE												
CODICE SCAME						570.4051	570.4051	570.4051	570.4051				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													