


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 4
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44

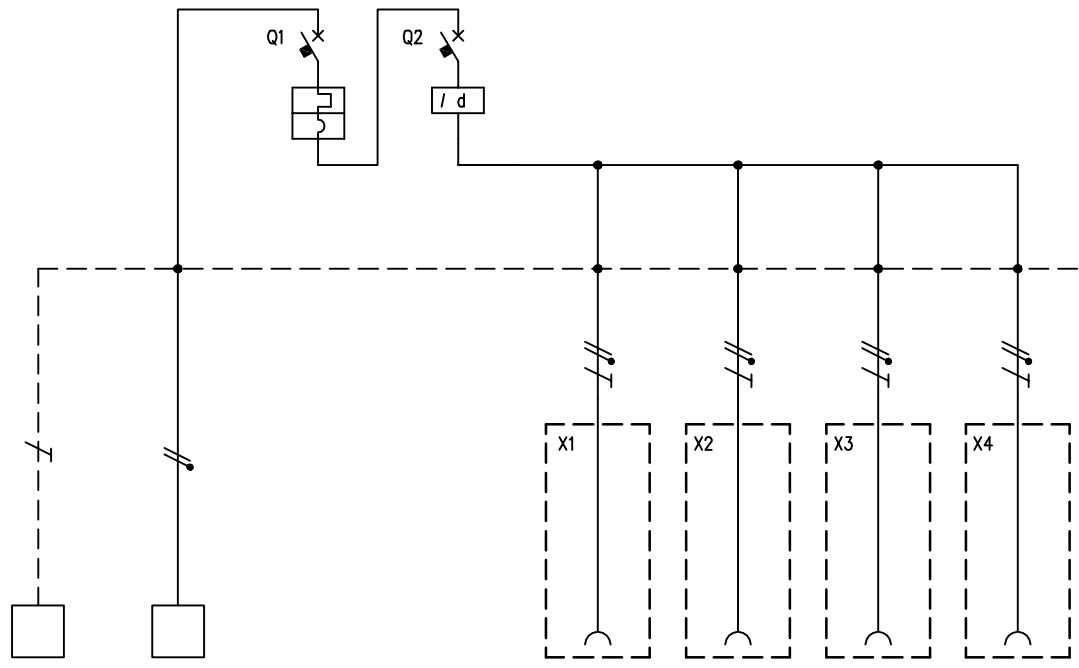

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	400								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			1P+N	2								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309				
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N°POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME						413.1663	413.1663	413.1663	413.1663				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													