


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 4	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP44
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-1 (AS)

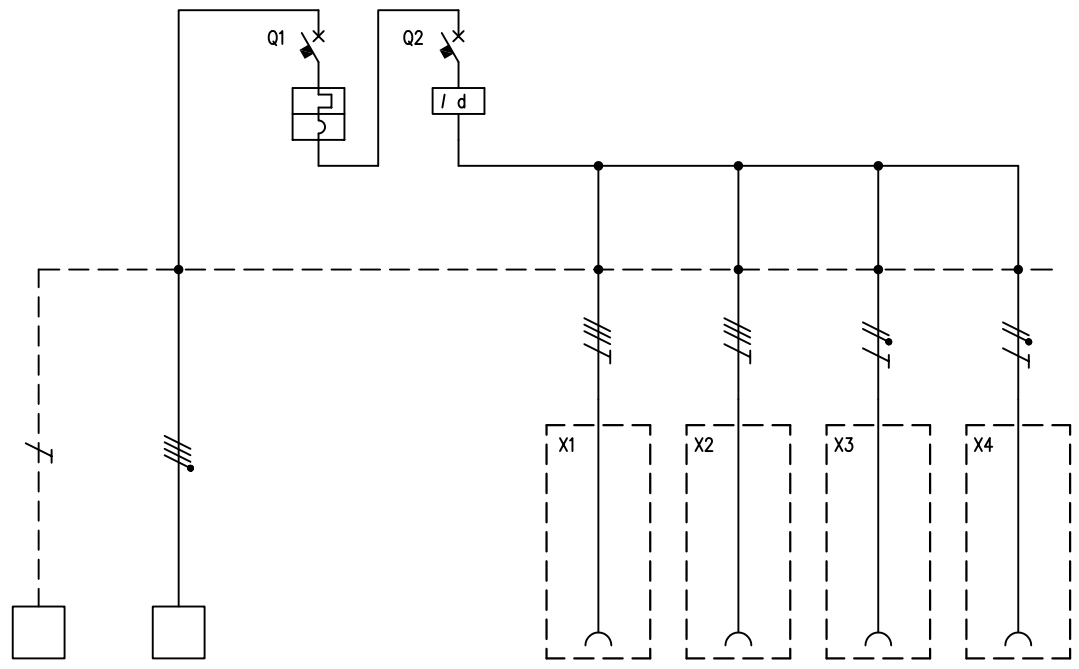

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309				
	Un (V)					380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					32	16	16	16				
	N.POLI					3P+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME						413.3266	413.1666	413.1663	413.1663				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	4	4x4									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE			
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI													