


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT										
	Un (V)			400										
	In (A)			16										
	N°POLI			3P+N										
	INTERVENTO			Curva "C"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16	16						
	N.POLI				3P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME				418.1666	418.1663	418.1663	418.1663						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI														

DATA 08/10/2012
 DISEG. C.Romelli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

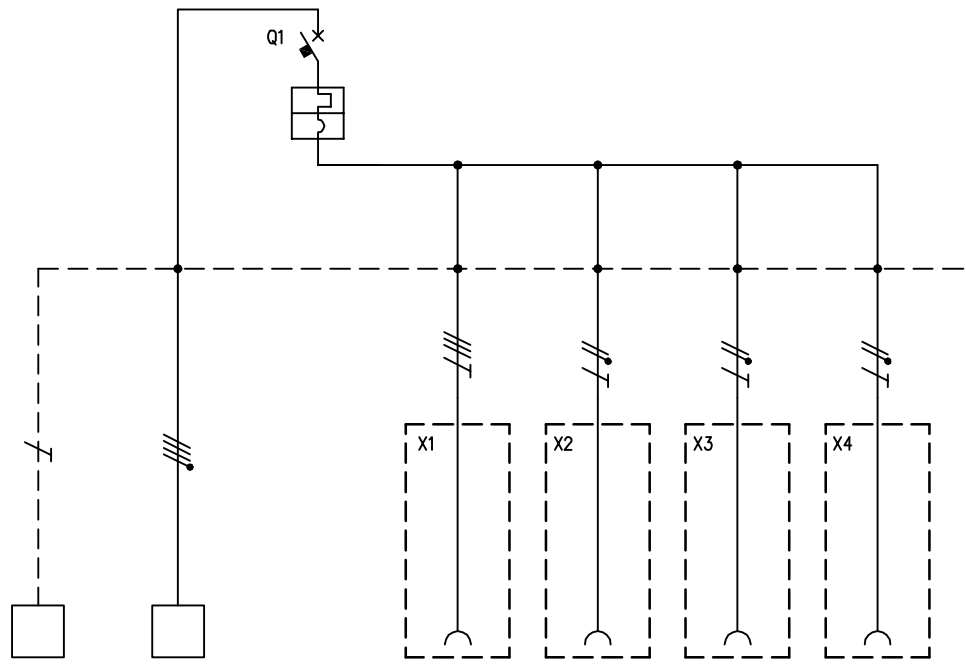

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

632.4500-008

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
------	----------	------	-------