


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 4	
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 230$	
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

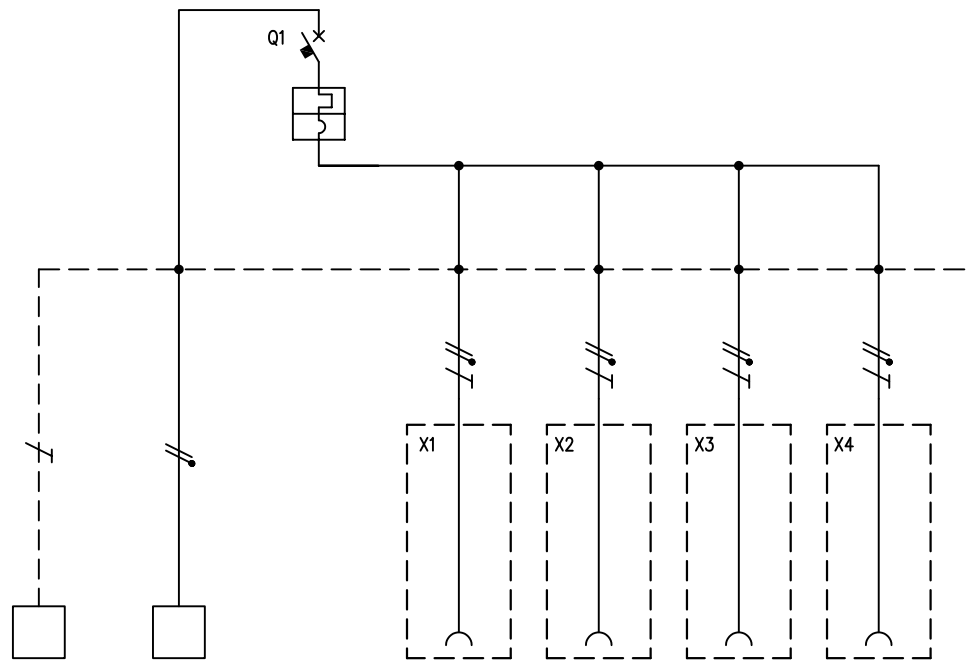

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT										
	Un (V)			230										
	In (A)			16										
	N°POLI			1P+N										
	INTERVENTO			Curva "C"										
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)														
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16	16						
	N.POLI				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME				418.1663	418.1663	418.1663	418.1663							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI														