


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-1 (AS)

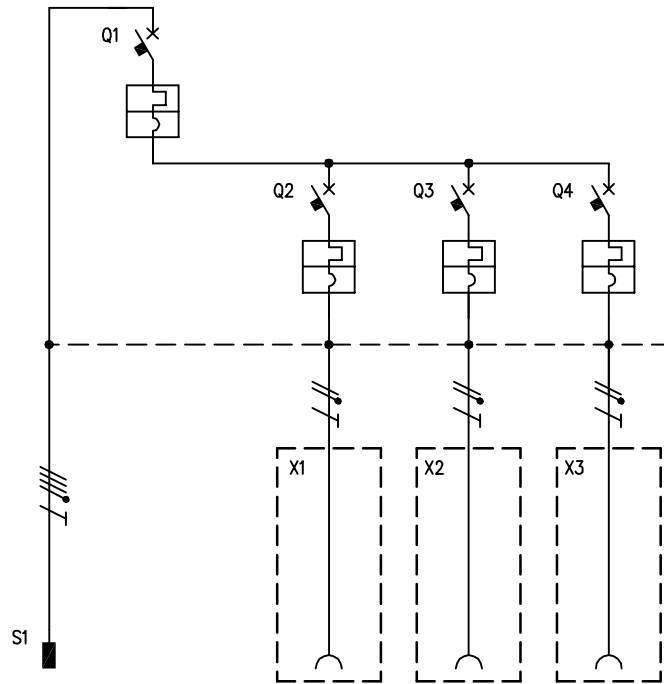

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	MT	MT	MT							
	Un (V)		400	230	230	230							
	In (A)		16	16	16	16							
	N°POLI		4	1P+N	1P+N	1P+N							
	INTERVENTO		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO	spina fissa		IEC 309	IEC 309	IEC 309							
	Un (V)	346 - 415		200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)	32		16	16	16							
	N.POLI	3P+N+T		2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h							
	CODICE SCAME	247.3297		418.1663	418.1663	418.1663							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI													