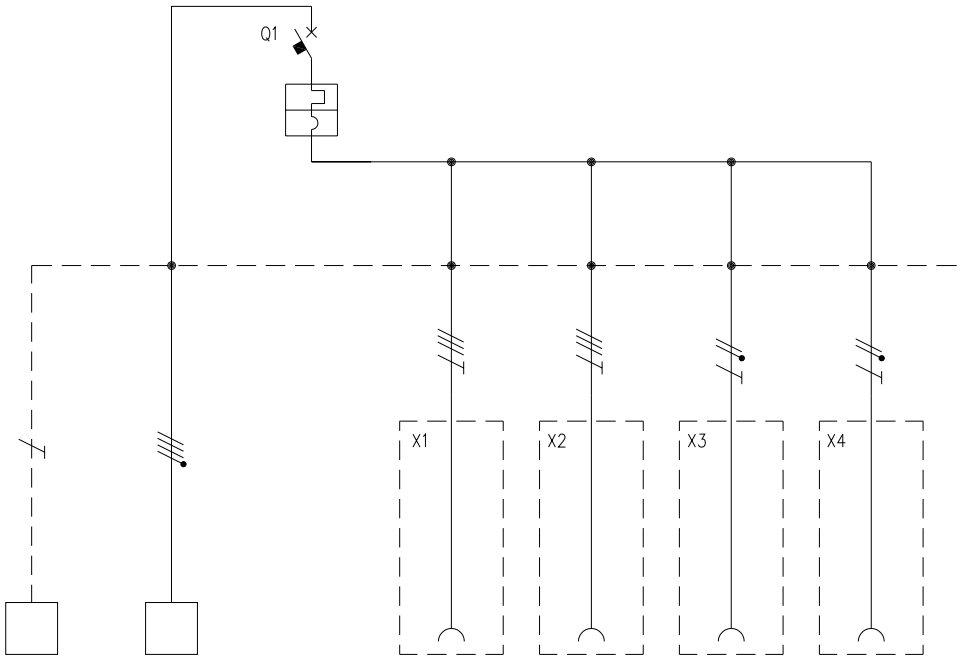

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
	.												
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)				380 – 415	380 – 415	200 – 250	200 – 250					
	In (A)				32	16	16	16					
	N.POLI				3P+T	3P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME				417.3266	417.1666	417.1663	417.1663					
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	04/09/2008
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32667

632.4500-326

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE