


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			4									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)				346 - 415	346 - 415	200 - 250	200 - 250					
	In (A)				32	16	16	16					
	N.POLI				3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME				418.3267	418.1667	418.1663	418.1663					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													

DATA 15/11/2018  
 DISEG. F.Verzeroli  
 VISTO Gozzini  
 APPR. Gozzini

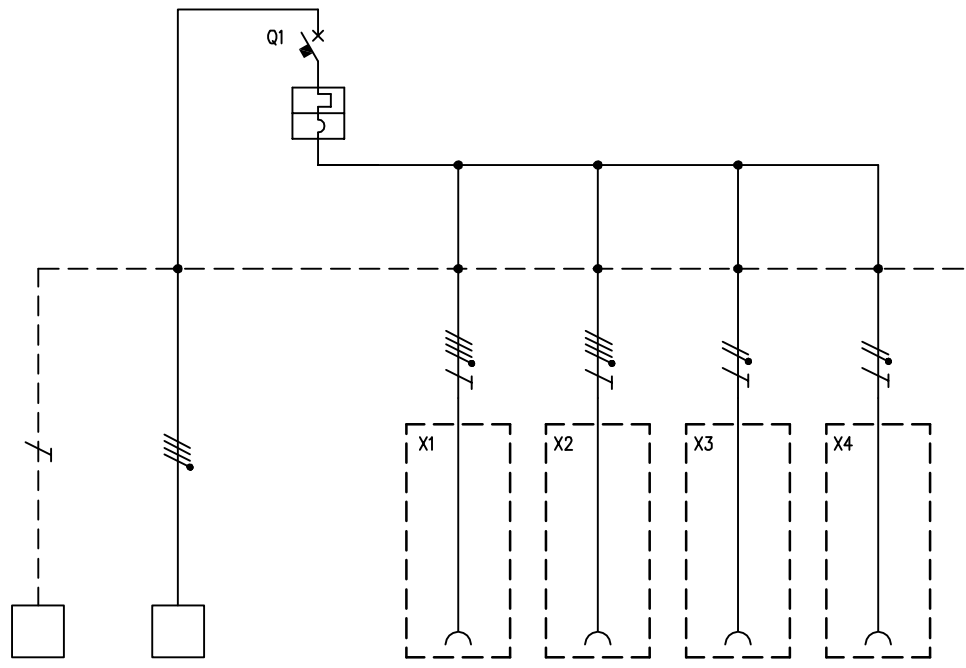

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

632.4500-328

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
------	----------	------	-------