


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

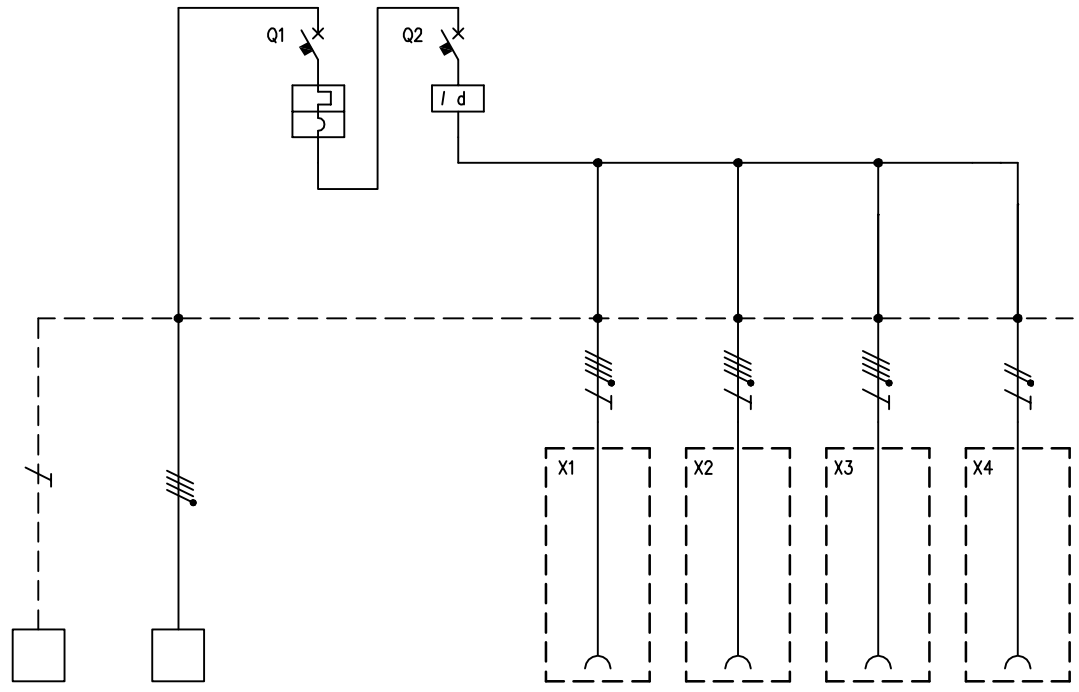

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			16	25								
	N.POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309				
	Un (V)					346-415	346-415	346-415	200-250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N.POLI					3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME						418.1667	418.1667	418.1667	418.1663				
MORSETTI		NxSEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE				
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													