


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 23
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			32	40								
	N°POLI			3P+N	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					380 - 415	346 - 415	380 - 415	200-250				
	In (A)					32	16	16	16				
	N°POLI					3P+T	3P+N+T	3P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME						405.3286	406.1687	406.1686	406.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI							Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				

DATA 12/12/2017  
 DISEG. T.Chigioni  
 VISTO Gozzini  
 APPR. Gozzini

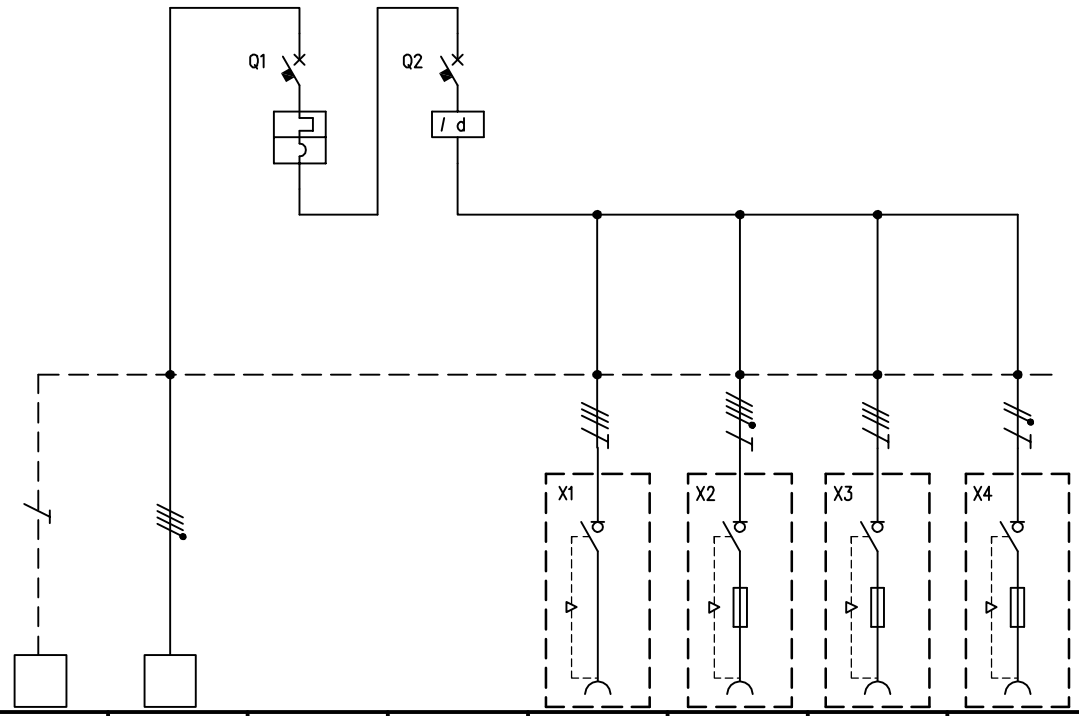

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

656.5024-009

FOGLIO 1 DI 1  
 SEGUE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
------	----------	------	-------