


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-2

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 23

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

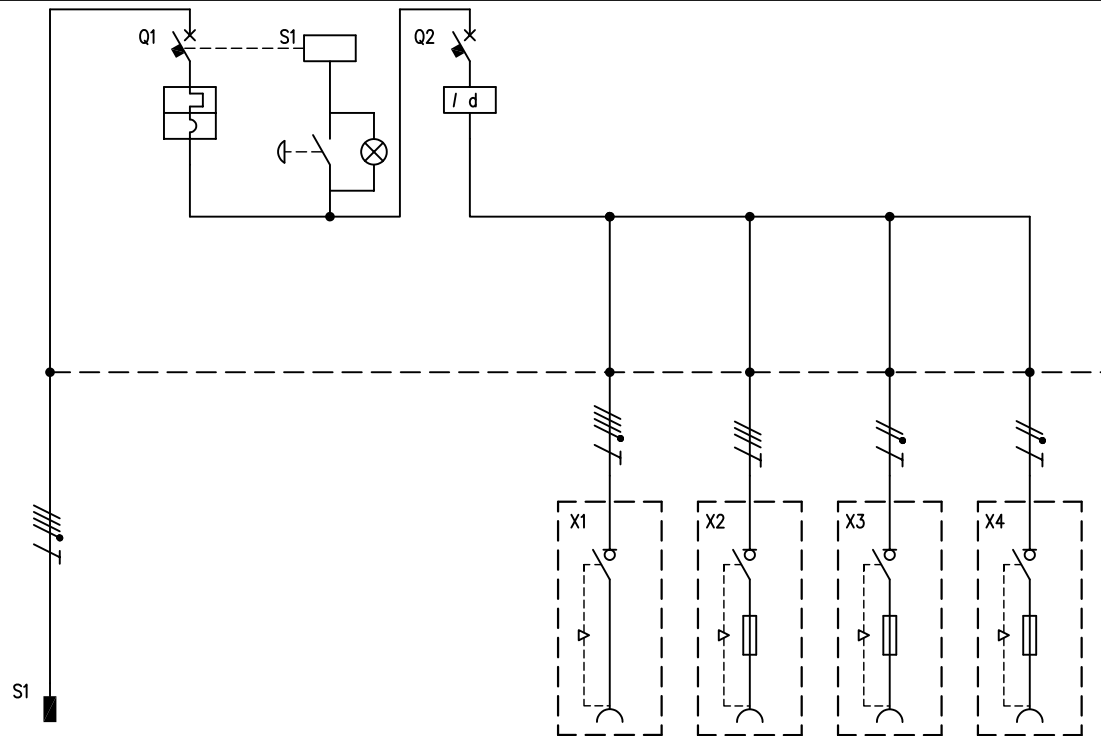

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff								
	Un (V)		400		400								
	In (A)		32		40								
	N°POLI		3P+N		4								
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346 - 415				346 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	32				16	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		218.3237RV				405.3287	406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE		L1, L2, L3, N	L1, N	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3, N, PE	L1, L2, L3, PE	L1, N, PE	L2, N, PE			
		SEZ. (mmq)		4	2,5	4	4	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F 5x4			Lampada di segnalazione BA9s 3W			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			