TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Mbox–2

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 23

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

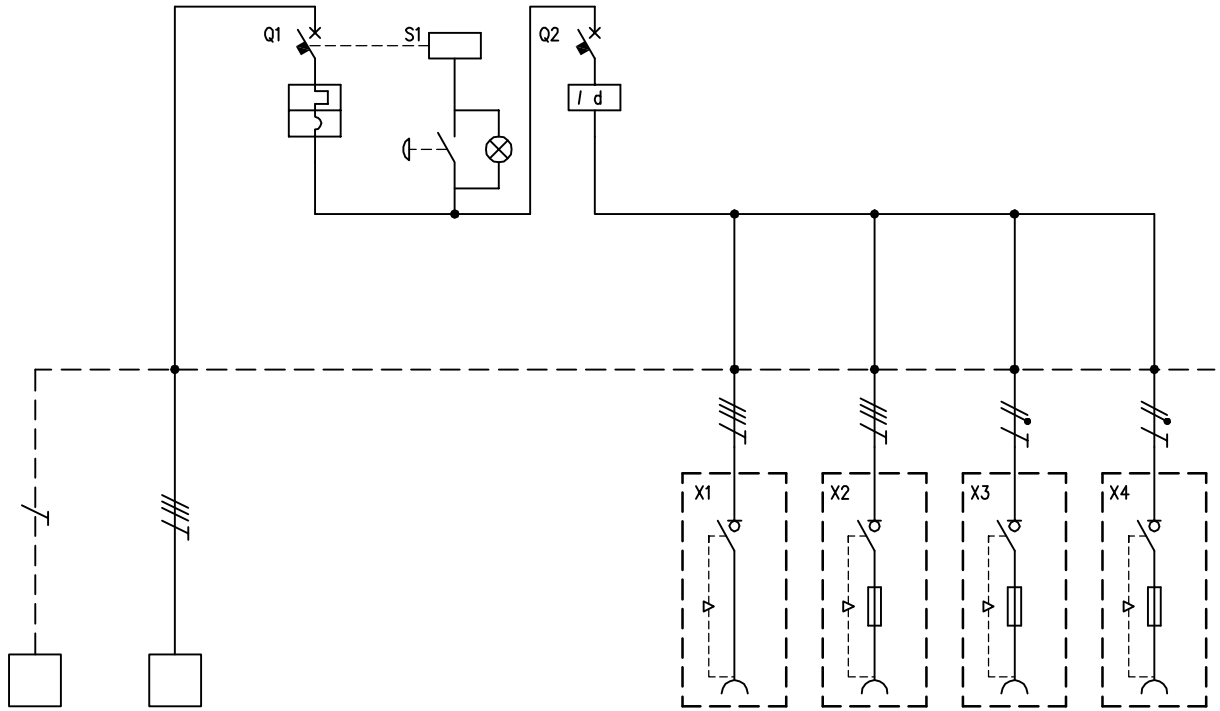

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff							
	Un (V)			400		400							
	In (A)			32		40							
	N°POLI			3P+N		4							
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30							
	.												
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)						380 – 415	380 – 415	200 – 250	200 – 250			
	In (A)						32	16	16	16			
	N.POLI						3P+T	3P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME						405.3286	406.1686	406.1683	406.1683			
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE			
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	4	4	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

DATA 08/06/2005
DISEG. T.Chigioni
VISTO Gozzini
APPR. Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

656.5924–006

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE