


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

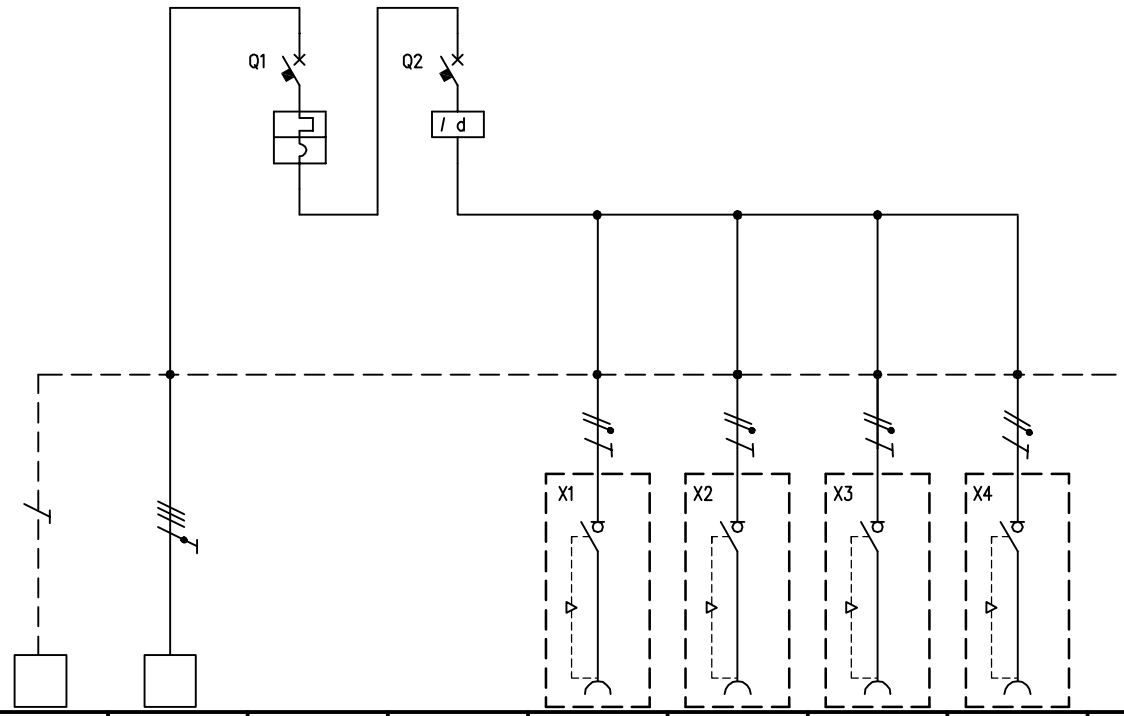

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			3P+N	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME					405.1683	405.1683	405.1683	405.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													