


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

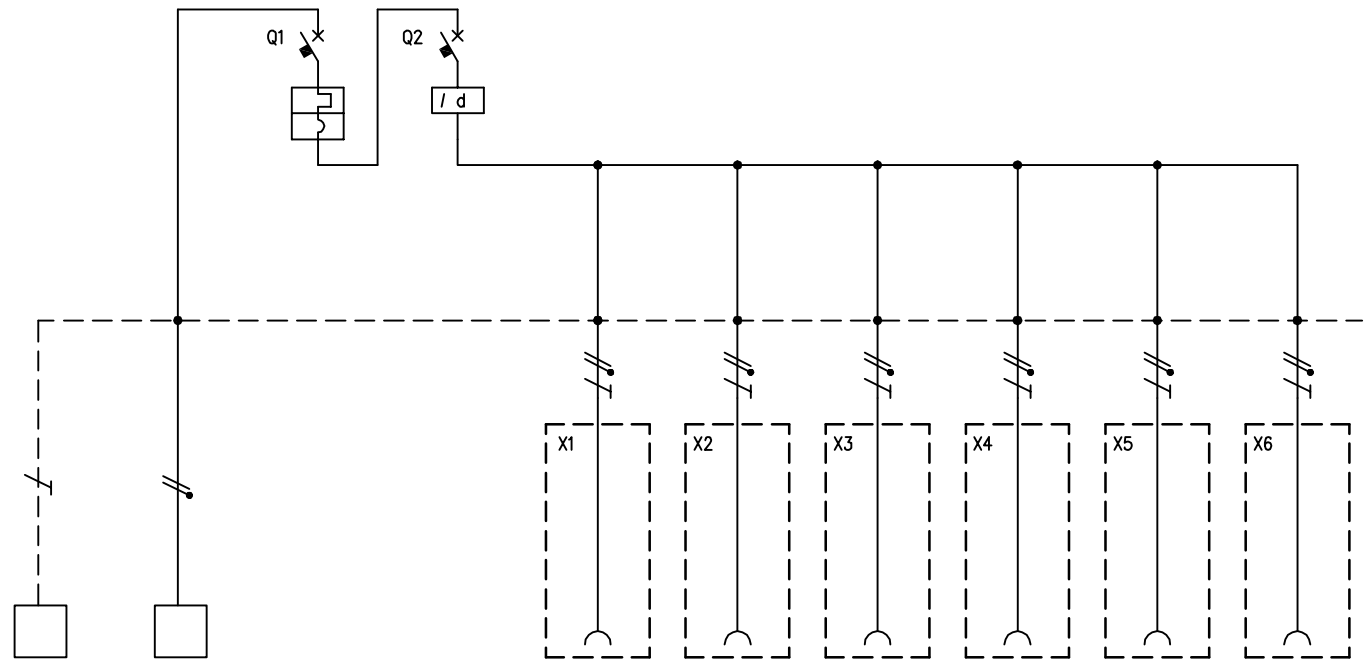

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	230								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			1P+N	2								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309		
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250		
	In (A)					16	16	16	16	16	16		
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME						418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	10	2x10									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE
		SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI													