


| | |
|--|------------------------|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2 | |
| TENSIONE NOMINALE (V) | V _n = 400 |
| CORRENTE NOMINALE (A) | I _n = 23 |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) | f _n = 50-60 |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: | IP66 |

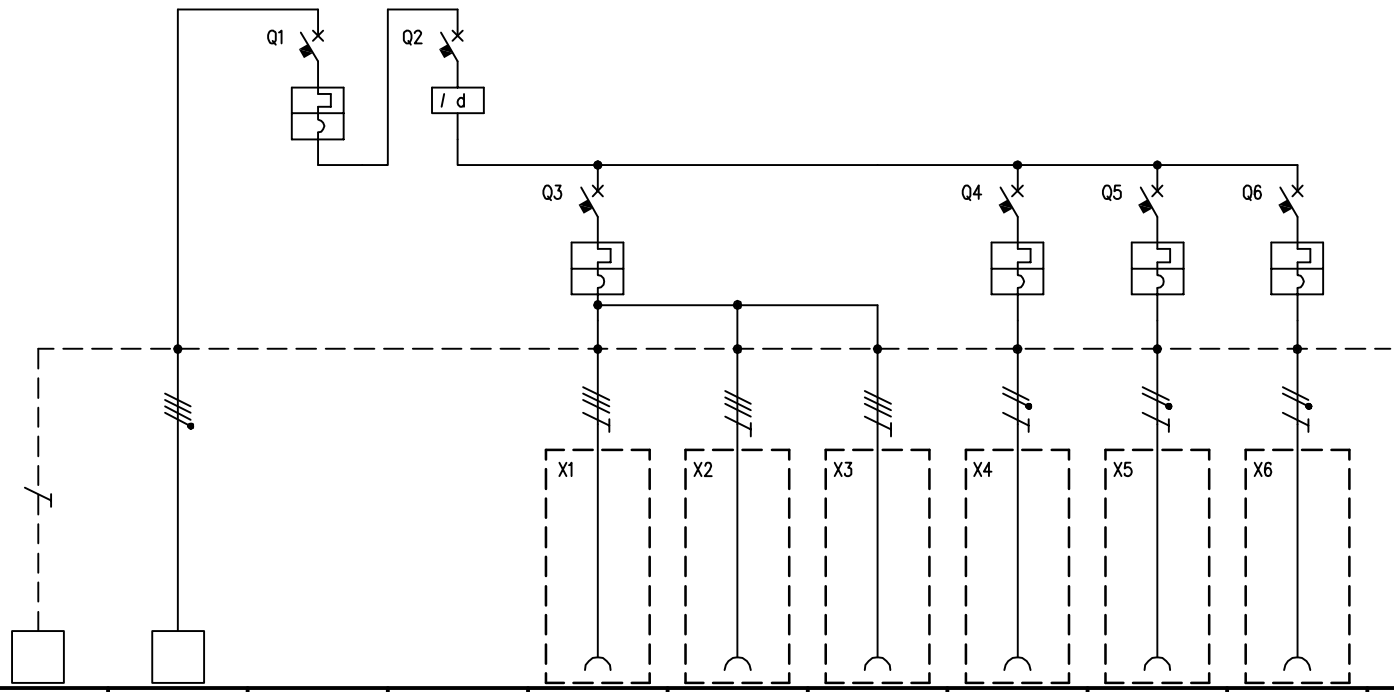

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|--------------------------|-------------------|-------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Terra | Alimentazione Quadro | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT | Diff | MT | | | MT | MT | MT | | |
| | Un (V) | | | 400 | 400 | 400 | | | 230 | 230 | 230 | | |
| | In (A) | | | 32 | 40 | 16 | | | 16 | 16 | 16 | | |
| | N°POLI | | | 4 | 4 | 3 | | | 1P | 1P | 1P | | |
| | INTERVENTO | | | Curva "C" | Tipo "AC" | Curva "C" | | | Curva "C" | Curva "C" | Curva "C" | | |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | 30 | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | | | | | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | IEC 309 | | |
| | Un (V) | | | | | 380 - 415 | 380 - 415 | 380 - 415 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | | |
| | In (A) | | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| | N.POLI | | | | | 3P+T | 3P+T | 3P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T | | |
| | CONFIGURAZIONE | | | | | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | | |
| CODICE SCAME | | | | | | 418.1666 | 418.1666 | 418.1666 | 418.1663 | 418.1663 | 418.1663 | | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | 10 | 4x10 | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE | | |
| | SEZ. (mmq) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| COMPONENTI VARI | | | | | | | | | | | | | |