



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 30$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

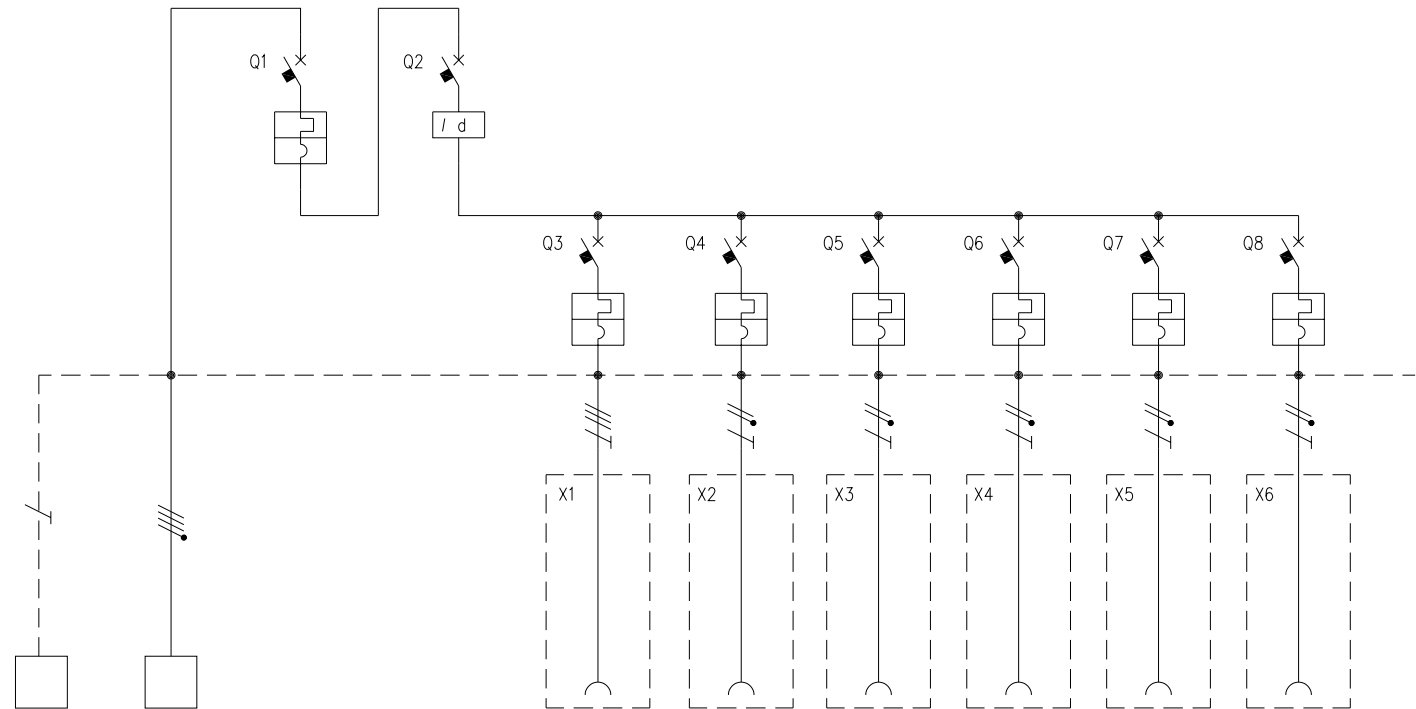

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT		
	Un (V)			400	400	400	230	230	230	230	230		
	In (A)			32	40	16	16	16	16	16	16		
	N°POLI			3P+N	4	3	1P+N (1mod.)	1P+N (1mod.)	1P+N (1mod.)	1P+N (1mod.)	1P+N (1mod.)		
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"		
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309		
	Un (V)					380 - 415	200 - 250	200 - 250	200-250	200 - 250	200 - 250		
	In (A)					16	16	16	16	16	16		
	N.POLI					3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME					418.1666	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI													

DATA	02/08/2022			A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti				MP50000		656.7026-646		FOGLIO 1 DI 1	
DISSEG.	F.Verzeroli												
VISTO	T.Chigioni												
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	T.Chigioni	PARRE - (Bergamo)						FOGLIO 1 DI 1	
												SEGUE	